

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1996

Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL).

(GU n.159 del 9-7-1996 - Suppl. Ordinario n. 113)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;

Visto in particolare il comma 2, del predetto art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7, del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attività connesse all'applicazione del decreto stesso;

Considerato che, ai sensi del predetto comma 2, dell'art. 12 il Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della Conferenza di servizi per i rischi industriali, stabilisce i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza;

Considerata, altresì l'esigenza di stabilire modalità per una valutazione omogenea sul territorio nazionale del contenuto dei rapporti di sicurezza, relativi ad impianti similari, prodotti dalle aziende in ottemperanza dell'art. 4 del citato decreto;

Rilevato che ai predetti fini si rende necessario aggiornare ed integrare i criteri contenuti nel documento allegato al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, n. 76;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi per i rischi industriali di cui all'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'art. 9, del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;

In conformita' alle predette determinazioni della conferenza di servizi per i rischi industriali;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al presente decreto definisce i "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)", costituenti la linea guida per le attività istruttorie di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sostituito dall'art. 13 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, relative agli impianti di cui ai punti 1.2 dell'allegato medesimo.

L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, n. 76.

Ulteriori analisi e approfondimenti potranno essere effettuati, ove ritenuti necessari, nel corso dell'attività istruttoria sugli impianti industriali di che trattasi.

Art. 2.

Con successiva circolare dei direttori generali rappresentanti i Ministeri nella Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, verranno emanate ulteriori direttive per i comitati tecnici regionali o interregionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 73

ALLEGATO

CRITERI
DI ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RAPPORTI DI SICUREZZA
RELATIVI AI DEPOSITI DI GPL

CAPITOLO 1 - GENERALITA'

1.1 - SCOPO

Le presenti disposizioni, emanate in applicazione dell'art. 12 del DPR 175/88, stabiliscono i criteri e le metodologie per le analisi e le valutazioni del contenuto dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di GPL soggetti a "notifica" ai sensi dell'art. 4 del DPR 175/88, e costituiscono integrazione dell'Allegato I e sostituzione dell'Allegato II al DPCM 31 marzo 1989.

I risultati delle suddette analisi forniranno peraltro gli elementi di riferimento per la pubblica amministrazione per la valutazione della sicurezza di tali impianti, nonché elementi utili ai fini della successiva fase di valutazione della loro compatibilità con il territorio.

I criteri e le metodologie di cui trattasi potranno essere applicati, ove ritenuto opportuno, anche ai depositi soggetti a "dichiarazione" ai sensi dell'art. 6 del DPR 175/88.

1.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano ai depositi di GPL, sia nuovi che esistenti, di cui all'art. 1, comma 2.a).2 del DPR 175/88.

Per depositi connessi ad altri impianti di cui all'art. 1, comma 2.a).1 del citato DPR 175/88, nonché per i depositi contenenti altre sostanze pericolose in quantitativi superiori a quelli indicati all'art. 3, comma 1 del DPCM 31 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere analizzati e valutati anche gli eventuali ulteriori rischi derivanti dalla presenza delle altre attività e/o sostanze sopracitate.

Sono soggetti alle presenti disposizioni i depositi di GPL in cui siano utilizzate una o più miscele commerciali, composte essenzialmente da propano e butano o altri prodotti assimilabili quali isobutano, butilene, isobutilene, propilene.

Le miscele commerciali, così come definite nel Regolamento approvato con DM 22 luglio 1930 e successive serie di N.I. sono denominate Miscela A, Miscela A0, Miscela A1, Miscela B, Miscela C.

Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti disposizioni:

- a) i depositi di GPL criogenici o refrigerati;
- b) i depositi di DPL in caverna.

1.3 - TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si riporta un glossario relativo alla terminologia utilizzata nell'ambito dell'attività di un deposito di GPL.

- a) APPARECCHIATURA DI IMBOTTIGLIAMENTO: apparecchiatura, manuale o meccanizzata, che provvede al riempimento di recipienti mobili, dotata di sistemi di controllo del riempimento, quali bilance, singole o multiple o altri sistemi equivalenti.
- b) APPARECCHIATURA DI TRAVASO: apparecchio fisso per il carico e lo scarico da e/o in recipienti fissi e/o da serbatoi mobili, tra cui autobotti (ATB), autocisterne (ATC), ferrocisterne (FC), navi cisterne, serbatoi container.
- c) CAPACITA' COMPLESSIVA DI UN DEPOSITO: capacità, in m³, pari alla somma delle capacità geometriche di serbatoi fissi, serbatoi e recipienti mobili, condutture ed apparecchiature.
- d) DEPOSITO: complesso costituito da uno o più serbatoi fissi e/o recipienti mobili, comprendente in genere attrezzature per la movimentazione, il travaso e l'imbottigliamento del gas.
- e) GRADO DI RIEMPIMENTO: quantità massima di GPL, espressa in kg o ton, che è consentito immettere per m³ di serbatoio o recipienti. Per i prodotti di cui al punto 1.2, il grado di riempimento applicabile è il seguente:

PESO MASSIMO IN Kg PER m³ DI CAPACITA' DEL SERBATOIO

Prodotto Serbatoio fuori terra e Serbatoio interrato o

	recipienti mobili	ricoperto
Propano	420	460
Propilene	430	470
Butano	510	550
Isobutano	490	530
Butilene	520	560
Isobutilene	520	560
Miscela A	500	540
Miscela A0	470	510
Miscela A1	460	500
Miscela B	430	470
Miscela C	420	460

- f) MASSIMA QUANTITA' STOCCABILE: quantita' massima di GPL in kg o ton stoccabile in serbatoi fissi, serbatoi e recipienti mobili, condutture ed apparecchiature, con riferimento al grado di riempimento della sostanza effettivamente detenuta. Tale quantita' e' da assumere a riferimento per le valutazioni in merito alla assoggettabilita' alla disciplina del DPR 175/88.
- g) RECIPIENTE MOBILE: recipiente metallico in pressione, di capacita' geometrica non superiore a 1000 litri, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di GPL liquefatto.
- h) SERBATOIO CONTAINER: recipiente metallico in pressione, di capacita' geometrica superiore a 1000 litri, montato entro apposita gabbia di protezione, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di GPL liquefatto. Ai fini del presente decreto esso e' assimilato a serbatoio mobile per la fase di trasporto e al serbatoio fisso per la fase di utilizzazione.
- i) SERBATOIO FISSO: recipiente metallico in pressione destinato al contenimento e utilizzazione di GPL liquefatto, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato ad impianti.
- l) SERBATOIO MOBILE: recipiente metallico in pressione, di capacita' geometrica superiore a 1000 litri, destinato al contenimento e al trasporto di GPL liquefatto, montato stabilmente su vettori stradali, ferroviari o navali.

CAPITOLO 2 - ANALISI E VALUTAZIONE CONDOTTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La procedura di valutazione del contenuto del rapporto di sicurezza prevede lo svolgimento delle seguenti fasi (vedi Fig. 1)

1. analisi di completezza e adeguatezza formale al DPCM 31 marzo 1989, applicando la metodologia indicata nell'Appendice I alle presenti disposizioni;
2. valutazione del grado di sicurezza del deposito di GPL, applicando il metodo indicizzato alle sue unita' e determinandone la categoria, secondo quanto indicato nell'Appendice II alle presenti disposizioni;
3. analisi degli eventi incidentali associabili alla tipologia e alle caratteristiche tecnologiche e gestionali del deposito di GPL e determinazione delle conseguenze, in termini di aree di danno riferite al superamento dei valori di soglia prefissati, secondo quanto indicato nell'Appendice III alle presenti disposizioni;
4. categorizzazione del deposito nel suo complesso e individuazione degli elementi di giudizio ai fini della compatibilita' con il territorio circostante secondo quanto indicato nell'Appendice IV alle presenti disposizioni;
5. individuazione degli eventuali interventi migliorativi da prescrivere a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 18 del DPR n. 175/88 secondo quanto indicato nell'appendice V, che fornisce inoltre indicazioni per quanto concerne le procedure per il travaso di autobotti e ferrocisterne.

Allo scopo di effettuare il riscontro formale di completezza di cui al punto 1., la metodologia di analisi prevede l'utilizzo di una lista di controllo, riportata nell'Appendice I, che segue sequenzialmente i paragrafi dell'Allegato 1 al DPCM citato, con ulteriore suddivisione in capoversi, in caso di diversificazione dell'informazione.

La metodologia esposta in Appendice II consiste in una revisione e adattamento, specifico per la tipologia impiantistica dei depositi di GPL, dell'analisi indicizzata di cui all'Allegato II del DPCM citato. Essa e' completata inoltre con le formule di calcolo degli indici "intrinseci" e "compensati", nonche' con l'indicazione di una scala


di valori, riferita all'indice di rischio generale, per la categorizzazione delle unita' del deposito di GPL e la conseguente individuazione di criteri per la formulazione di prescrizioni per l'adeguamento del deposito e relativi tempi di attuazione. Sono stati inoltre definiti i fattori intrinseci di penalizzazione e quelli relativi alle compensazioni, con riferimento alla presenza di particolari o specifiche soluzioni impiantistiche adottate nelle configurazioni dell'impianto in esame, dando particolare peso a soluzioni tecnologiche di tipo innovativo, in grado di elevare gli standard di sicurezza dei depositi di GPL.


La metodologia proposta nell'Appendice III si prefigge la valutazione dell'analisi incidentale presentata nel rapporto di sicurezza fornendo elementi relativi alla individuazione degli eventi incidentali e relativi scenari e alla loro significativita' come contribuenti al rischio complessivo. Inoltre vengono forniti elementi atti a valutare l'adeguatezza dei termini di sorgente impiegati per la determinazione delle aree di danno ed in particolare i valori di soglia da utilizzare. Infine sempre in Appendice III, viene fornita, per ognuno dei vari scenari incidentali ipotizzabili, la valutazione di carattere generale delle aree di danno, effettuata in termini svincolati da ogni contesto specifico, ma utilizzabili come precisi termini di riferimento nella valutazione dell'adeguatezza delle risultanze analitiche del fabbricante.

Nell'Appendice IV viene introdotta una metodologia per la categorizzazione del deposito, a partire dalla categoria attribuita alle singole unita', cosi' come definito nell'appendice II. Vengono inoltre esposti dei criteri per la categorizzazione del territorio circostante il deposito, che tenga conto della vulnerabilita', rispetto agli effetti derivanti dagli eventi incidentali ipotizzabili. Vengono infine forniti degli elementi di giudizio per arrivare a definire la contabilita' del deposito con il territorio circostante.

Nell'Appendice V vengono indicati i criteri di massima cui devono ispirarsi gli organi tecnici per la formulazione di eventuali prescrizioni a termine dell'istruttoria di cui all'art. 18 del DPR n. 175/88 al fine di conseguire un sufficiente grado di uniformita' sul territorio Nazionale rispetto a situazioni assimilabili dal punto di vista impiantistico-gestionale e d'inserimento territoriale.

Figura 1: Procedura di valutazione

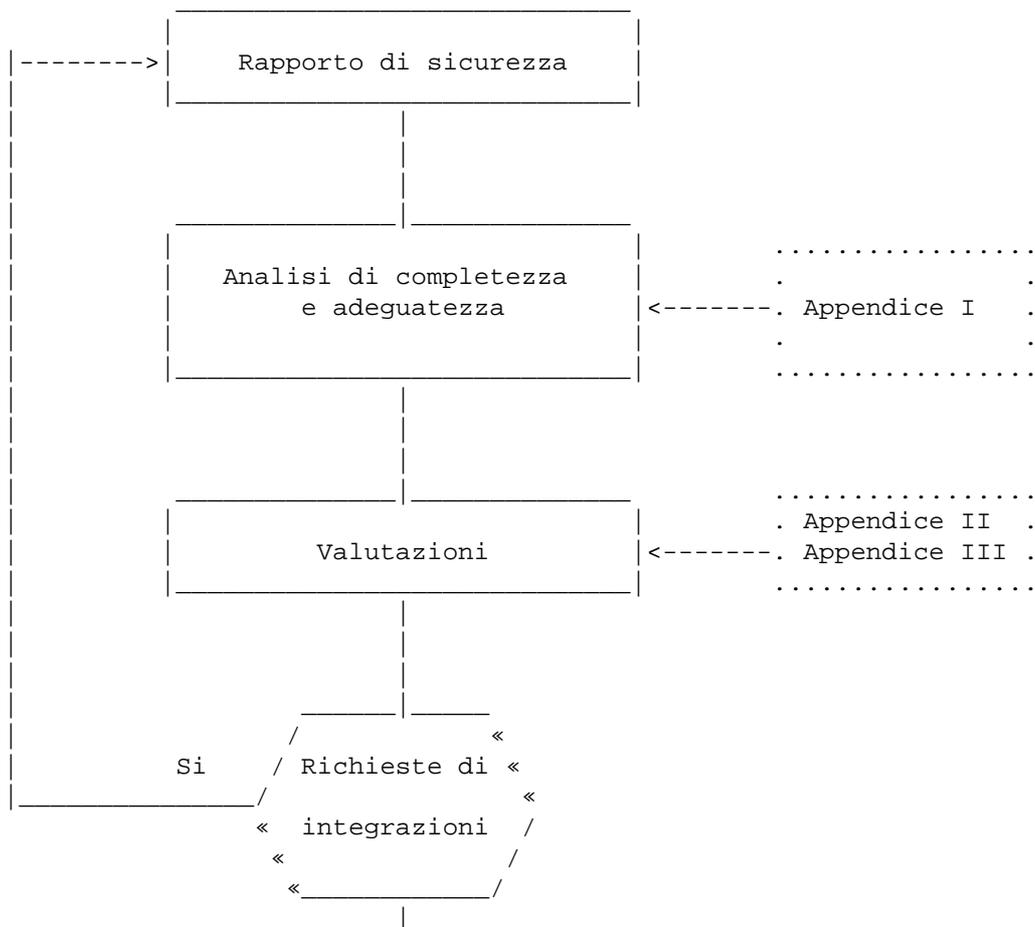

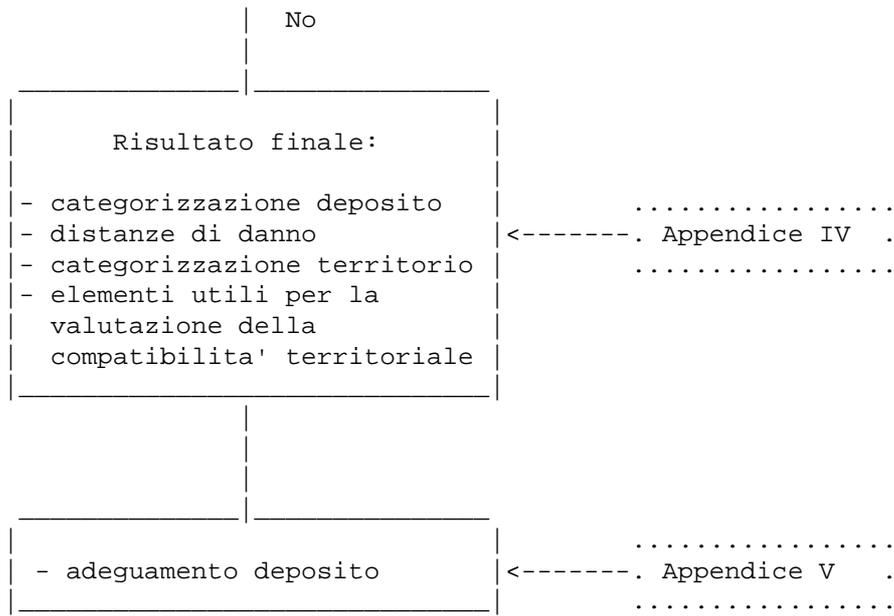

APPENDICE I
ANALISI DI COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLE
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL RAPPORTO DI SICUREZZA

GENERALITA'

L'analisi di completezza ed adeguatezza delle informazioni contenute nel Rapporto di Sicurezza presuppone come vincolante per il fabbricante che la stesura formale dello stesso allegato alla notifica, segua nel testo la ripartizione per capitoli e capoversi presentata nelle linee guida del DPCM 31.3.1989, Allegato I.

Il metodo di analisi e' basato su una lista di controllo per il riscontro di conformita' al citato DPCM. L'impostazione data alla lista di controllo e' del tutto generale, non finalizzata solo ai depositi di GPL ma predisposta per qualsiasi tipologia di attivita' industriale, secondo lo schema di flusso riportato nella Figura I/1. I criteri di valutazione delle risposte alle singole voci della lista di controllo sono i seguenti:

- a) esistenza della risposta;
 - b) adeguatezza rispetto a quanto esplicitamente indicato nel DPCM.
- Rispetto a tali criteri le risposte possono essere: Si (S), No (N), Non pertinente (X).


Si fa osservare che la valutazione non positiva per quanto riguarda il contenuto da cui al punto b) puo' avere quattro significati:

1. mancata informazione su elementi "fondamentali" per l'analisi;
2. mancata informazione su elementi "di controllo" per l'analisi;
3. mancata informazione perche' opzionale rispetto ad altre informazioni date;
4. mancata informazione per effettiva non applicabilita', al caso in esame, della richiesta.

Le situazioni che corrispondono alle inadeguatezze di cui ai punti 1. e 2. sono contraddistinte dalla risposta NO (N), ed e' opportuno che l'analisi contenga alcune note esplicative.

Le situazioni di cui ai punti 3. e 4. sono contraddistinte dalla risposta Non pertinente (X) anziche' No (N), in quanto non corrispondenti ad una vera inadeguatezza.

Al termine della analisi, in base all'elenco delle informazioni "non esistenti" e all'elenco delle informazioni esistenti giudicate "non adeguate", vengono richieste al fabbricante le relative integrazioni. Di seguito viene riportato il modello della check-list completa per le valutazioni.

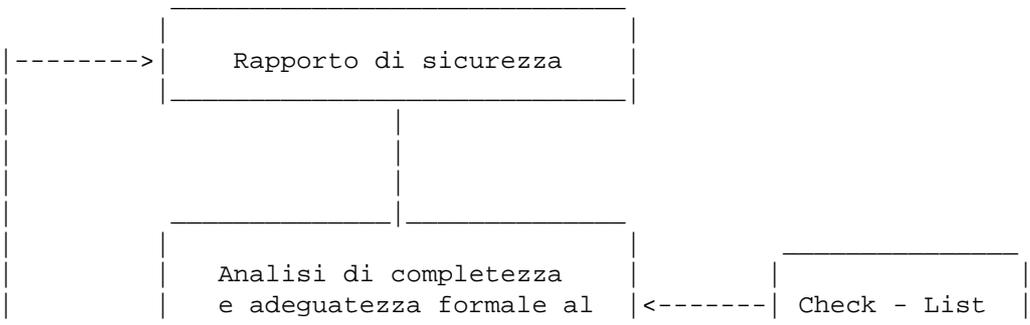

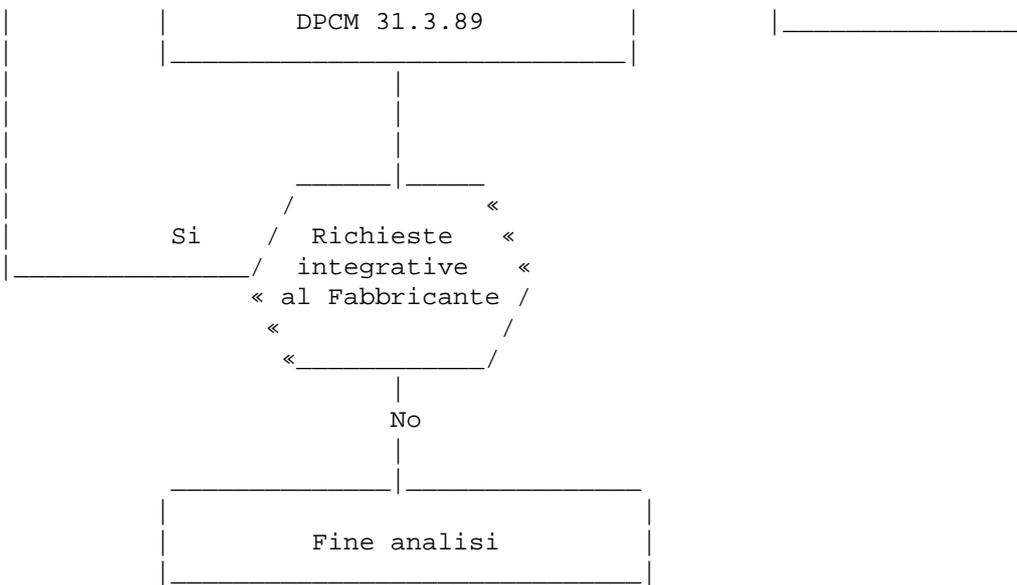


Figura I/1: schema di flusso dell'Analisi di completezza ed adeguatazza formale del Rds al DPCM 31.3.89
 MODELLO DI CHECK-LIST DI CONFORMITA'
 DEL RAPPORTO DI SICUREZZA ALL'ALLEGATO I AL DPCM 31.3.89

Fabbricante:Sigla | _ | | _ | | _ | | _ |
 Stabilimento:
 Impianto:

Riferimento e Descrizione esistenza (s/n)
adeguatezza (s/x/n)

1.1	1.A.1.1.2	Dati ident. ed ubicazione dell'impianto o deposito	
		Identificazione del Singolo impianto o deposito	s
		Denominazione	s
		Ubicazione	s
		Coordinate geografiche	s
		Direttori responsabili	s
1.1	1.A.1.1.3	Responsabile progettazione dell'impianto/deposito	s
		Nominativo	s
		Qualificazione/esperienza	s
1.1	1.A.1.1.4	Responsabile del rapporto di sicurezza	s
		Nominativo	s
		Esperienza/qualificazione	s
1.2	1.A.1.2.1	Corografia della zona	
		Corografia 1: 25000 o superiore	s
		Raggio superiore ai 5 km	s
1.2	1.A.1.2.1.b	Corografia della zona	
		Elementi corografici abitativi	s
		Identificazione edifici principali	s
		Ospedali	s
		Scuole	s
		Uffici	s
1.2	1.A.1.2.1.c	Corografia della zona	
		Elementi corografici industriali	s
		Identificazione industrie	s
		Denominazioni	s
1.2	1.A.1.2.1.d	Corografia della zona	
		Elementi corografici strutturali	s
		Strade principali e autostrade	s
		Linee ferroviarie	s
		Porti	s
		Aeroporti	s
		Corridoi aerei	s
1.2	1.A.1.2.2		

Posizione dell'impianto	
Mappa 1: 2000 o superiore	S
Raggio superiore ad 1 km	S
Distanza dai confini superiore a 500 m	S
1.2 1.A.1.2.3	
Piante e sezioni dell'impianto	
Pianta in scala 1: 500 o superiore	S
Particolari in scala >= 1: 200	S
1.3 1.B.1.1.1	
Informazioni interes. all'esercizio imp/deposito	
Struttura organizzativa	S
Diagramma	S
1.3 1.B.1.1.1.b	
Informazioni interes. all'esercizio imp/deposito	
Rapporti tra dipartimenti	S
Produzione	S
Manutenzione	S
Sorveglianza / Ispezione	S
Sicurezza	S
Progettazione	S
Costruzione	S
1.3 1.B.1.1.2	
Ubicazione del personale	
Entita' del personale / dipartimento	S
Entita' del personale / reparto	S
1.3 1.B.1.1.3	
Qualifica aziendale e professionale del personale	
Requisiti di addestramento	S
Personale direttivo	S
Maestranze addette al funzionamento	S
1.4 1.B.1.2.1	
Descrizione dell'Attivita'	
Attivita' Allegato I / Allegato III	S
Attivita' di impianto	S
Attivita' di trasporto interno	S
Deposito connesso	S
1.4 1.B.1.2.1.b	
Descrizione dell'attivita'	
Attivita' Allegato II (deposito separato)	S
Attivita' di deposito	S
Attivita' di trasporto interno	S
1.4 1.B.1.2.2	
Codice attivita'	S
1.4 1.B.1.2.3	
Descrizione della tecnologia di base adottata	
Processi tecnologici di tipo standard	S
1.4 1.B.1.2.3.1	
Descrizione della tecnologia di base adottata	
Processi tecnologici di nuovo tipo	S
Organismo che lo ha sviluppato	S
Sperimentazioni	S
Stato conoscenze	S
Progetto di impianti simili	S
1.4 1.B.1.2.4	
Prodotti entranti ed uscenti dall'impianto	
Schema a blocchi; flusso di sostanze in / out	S
Modalita' trasporto / temperatura	S
Modalita' trasporto / pressione	S
Modalita' trasporto / portata	S
1.4 1.B.1.2.4.b	
Prodotti entranti ed uscenti dall'impianto	
Schema a blocchi; flusso sostanze in trasp. inter.	S
Modalita' trasporto / temperatura	S
Modalita' trasporto / pressione	S
Modalita' trasporto / portata	S
1.4 1.B.1.2.4.c	
Prodotti entranti ed uscenti dall'impianto	
Schema a blocchi; processi	S
Quantita' sostanze per circuito	S
Collegamenti tra componenti	S

Collegamenti tra impianti	S
1.4 1.B.1.2.5	
Capacita' produttive dell'impianto	S
1.4 1.B.1.2.6	
Informazioni relative alle sostanze	
Sostanze Allegato II / allegato III	S
Adoperate	S
Immagazzinate	S
Prodotte normalmente	S
Prodotte accidentalmente	S
1.4 1.B.1.2.6.1	
Proprieta' chimico - fisiche delle sostanze	
Tipologie	S
Elementi e composti naturali	S
Prodotti di lavorazione	S
Composti con addittivanti	S
1.4 1.B.1.2.6.1.b	
Proprieta' chimico - fisiche delle sostanze	
Modi di identificazione	S
Nome chimico, Numero CAS, Denominaz. IUPAL, Altre (CEE)	S
Formula empirica, Composiz. sostanza, Composiz. preparati	S
Modi di indicazione commerciale	S
Precauzioni, Emergenze (misure), Interventi	S
Indicazioni rischi per l'uomo	S
Indicazioni rischi per l'ambiente	S
1.4 1.B.1.2.6.1.1	
Proprieta' chimico - fisiche delle sostanze	
Scheda di sicurezza	S
Estensione a tutte le sostanze	S
1.4 1.B.1.2.6.2	
Fasi di attivita' in cui le sostanze intervengono	
Fasi di intervento	S
Estensione a tutte le sostanze	S
1.4 1.B.1.2.6.3	
Quantita' effettiva massima prevista	
Quantita' globali	S
Estensione a tutte le sostanze	S
1.4 1.B.1.2.6.4	
Comportamento chimico e/o fisico nel processo	
Stabilita'	S
Estensione a tutte le sostanze	S
1.4 1.B.1.2.6.5	
Tipologia delle sostanze in caso di anomalie	
Sostanze indesiderate	S
Indicazione delle possibilita'	S
1.4 1.B. 1.2.6.6	
Situazioni che possono influire sul rischio	
Contemporaneita' pericolose	S
Indicazione delle possibilita'	S
2.1 1.B.1.3	
Analisi preliminare aree critiche di attivita'	
Allegato II - 2.1: Unita'	S
Suddivisione dell'impianto	S
Numero di unita' di impianto	S
Tipologie delle unita' considerate	S
2.1 1.B.1.3.b	
Analisi preliminare aree critiche di attivita'	
Allegato II - 2.1: singola unita'	S
Definizione componentistica dell'unita'	S
Estensione a tutte le unita'	S
2.1 1.B.1.3.c	
Analisi preliminare aree critiche di attivita'	
Allegato II - 2.2: Sostanze chiave	S
Identificazione	S
2.1 1.B.1.3.d	
Analisi preliminare aree critiche di attivita'	
Allegato II - 2.3: Fattore sostanza	S
Corretto per ogni sostanza	S
2.2 1.B.1.3.e	
Analisi preliminare aree critiche di attivita'	

Allegato II - 2.4: Fattori di penalizzazione	S
Giustificazioni per i fattori adottati	S
2.2 1.B.1.3.f	
Analisi preliminare aree critiche di attivita'	
Allegato II - 3.1: Fattori di compensazione	S
Giustificazione per i fattori adottati	S
3.1 1.C.1.1.1	
Sanita' e sicurezza dell'impianto	
Scenari incidentali	S
Esplicita indicazione degli scenari incidentali	S
Problemi particolari	S
3.1 1.C.1.1.2	
Sanita' e sicurezza dell'impianto	
Esperienza storica	S
Tipologie di eventi incidentali	S
Tipologie di cause iniziatrici	S
Fonti di informazione	S
3.1 1.C.1.2.1	
Reazioni incontrollate	S
Esistenza / possibilita'	S
Analisi effettuate	S
Sistemi di prevenzione	S
3.2 1.C.1.3.1	
Dati meteorologici	S
Velocita' / Direzione del vento	S
Condizioni di stabilita' del vento	S
Dati storici (5 anni)	S
3.2 1.C.1.3.2.1	
Dati geofisici	
Caratteristiche dei dati	S
Terremoti	S
Inondazioni	S
Trombe d'aria	S
Fulmini	S
3.2 1.C.1.4.1	
Interazioni con altri impianti	
Da altre aree sull'impianto	S
Azioni previste	S
3.2 1.C.1.4.1.b	
Interazioni con altri impianti	
Dall'impianto / deposito ad altre aree	S
Analisi effettuate	S
3.3 1.C.1.5.1	
Eventi che possono dare luogo ad un rilascio	
Incidenti	S
2.1: Definizione impianto/deposito	S
3.3 1.C.1.5.1.b	
Eventi che possono dare luogo ad un incidente	
2.1: Definizione modalita' di analisi	S
Riferimento al Modello I o al modello II	S
3.3 1.C.1.5.1.c	
Eventi che possono dare luogo ad un incidente	
2.2: Defini. modalita' di identificazione eventi	S
2.2.1: Lista di controllo impianto	S
2.2.2: Lista di controllo deposito	S
2.2.3: Analisi di dettaglio (0A, FMEA)	S
2.2.4: Analisi storica	S
3.3 1.C.1.5.1.d	
Eventi che possono dare luogo ad un incidente	
2.3.1: Analisi probabilita' cause iniziali	S
Banche dati componenti	S
Esperienza storica	S
Letteratura specialistica	S
3.3 1.C.1.5.1.e	
Eventi che possono dare luogo ad un incidente	
2.3.1: Analisi sensibilistica	S
Errore umano	S
Manutenzione	S
Protezioni	S
3.3 1.C.1.5.1.f	

Eventi che possono dare luogo ad un incidente		
2.3.2: Analisi probabilistica sequenze incidentali	S	
Banche dati componenti		S
Esperienza storica		S
Letteratura specializzata		S
Analisi affidabilistica (albero guasti, eventi)		S
3.3 1.C.1.5.2		
Identificazione dei punti critici		
Piante 1: 500 o superiori	S	
Estensione a tutti gli eventi		S
3.3 1.C.1.5.3		
Comportamento impianto per mancanza reti servizio		
Indisponibilita' reti	S	
Alimentazione elettrica		S
Aria valvole		S
Aria strumenti		S
Acqua		S
Vapor d'acqua		S
Altri		S
3.4 1.C.1.6		
Stima delle conseguenze degli eventi incidentali		
2.3.3.1: Indicazione scenari	S	
Conseguenze sull'uomo (esterno)		S
Conseguenze sull'uomo (lavoratore)		S
Conseguenze sull'ambiente		S
3.4 1.C.1.6.b		
Stima delle conseguenze degli eventi incidentali		
2.3.3.2: Modelli (indicazione crit. di scelta)	S	
Modelli sorgente		S
Modelli trasporto (mappature)		S
Modelli vulnerabilita'		S
3.4 1.C.1.6.c		
Stima delle conseguenze degli eventi incidentali		
2.3.4: Modelli (applicaz. agli eventi di 2.3.3.2)	S	
Calcolo dei dati di conseguenza		S
Unita' di misura		S
Valutazione di vulnerabilita' per evento (curve di rischio)		S
Mappatura dei contours fisici su mappa 1: 25000		S
3.5 1.C.1.7.1		
Misure adottate per prevenire i top-events		
Mitigazione: punto di vista impiantistico	S	
Blocchi ed allarmi		S
Strumentazione di sicurezza		S
Valvole di sezionamento automatico		S
Altro		S
3.5 1.C.1.7.1.b		
Misure adottate per prevenire i top-events		
Mitigazione: punto di vista operativo	S	
Verifiche		S
Controlli		S
Manutenzioni		S
Ispezioni		S
3.5 1.C.1.7.2		
Misure adottate per prevenire rischi errore umano	S	
Misure indicate esplicitamente		S
3.5 1.C.1.7.3		
Precauzioni e coefficienti per la sicurezza		
Criteri di progettazione per la sicurezza	S	
Standard generali di progettazione		S
Standard specifici		S
3.5 1.C.1.7.3.b		
Precauzioni e coefficienti per la sicurezza		
Criteri particolari	S	
Edilizia antisismica		S
Protezione di scariche atmosferiche		S
Rivestimenti per la protezione al fuoco		S
sale controllo a prova di esplosione esterna		S
3.5 1.C.1.7.4		
Metodologia d'analisi del comportamento impianto		
Condizioni di funzionamento analizzate	S	

Condizioni normali	S
Condizioni anormali	S
Condizioni di prova	S
Condizioni di partenza	S
Condizioni di fermata	S
3.5 1.C.1.8.01	
Criteri di realizzazione impianto elettrico	S
Standard elettrici	S
Protezione scariche	S
Messa a terra	S
3.5 1.C.1.8.02	
Sistemi di scarico della pressione	
Scarico e convogliamento	S
Standard per PSV	S
Convogliamento scarichi	S
3.5 1.C.1.8.03	
Posizione degli scarichi funzionali in atmosfera	
Collocazione emissioni su mappa	S
Individuazione punti	S
Posizione punti	S
Quota	S
Portata	S
Composizione	S
3.5 1.C.1.8.03.b	
Posizione degli scarichi funzionali in atmosfera	
Progettazione degli scarichi	S
Criteri di progetto	S
Contemporaneita' di emissione	S
3.5 1.C.1.8.04	
Controllo valvole di sicurezza e sistemi di blocco	S
Controllo con impianto in marcia	S
3.5 1.C.1.8.05	
Standard di progettazione	S
Recipienti	S
Serbatoi	S
Tubazioni	S
3.5 1.C.1.8.06	
Protezione dei contenitori sostanze pericolose	
Protezione dei contenitori da corrosione	S
Criteri	S
3.5 1.C.1.8.07	
Identificazione zone con sostanze corrosive	S
3.5 1.C.1.8.08	
Misure di controllo per la corrosione	S
Sovrasspessori di corrosione	S
Frequenze di ispezione	S
3.5 1.C.1.8.09	
Procedure di controllo corrosione	S
3.5 1.C.1.8.10	
Descrizione sistemi di blocco	S
Frequenza di prova	S
3.5 1.C.1.8.11	
Provvedimenti adottati nei luoghi chiusi	
Prevenzione miscele esplosive	S
Sistemi adottati	S
3.5 1.C.1.8.12	
Sistemi di ventilazione nelle aree interne	S
3.5 1.C.1.8.13	
Precauzione contro le collisioni con veicoli	S
Serbatoi	S
Linee	S
3.5 1.C.1.9.1	
Sistemi di rilevazione gas infiammabili e incendi	S
Gas infiammabile	S
Fumi (incendio)	S
Gas tossici	S
Posizione su planimetria	S
4.1 1.D.1.01	
Sostanze emesse	
Descrizione emissioni	S

Emissioni esterne	S
Convogliamento a torcia	S
Verifica prodotti combustione	S
Effetti fisici	S
4.1 1.D.1.02.1	
Circostanze di interazione con incendio/esplosione	
Sostanze che possono produrre interazioni	S
Indicazione di verifica	S
Descrizione	S
4.2 1.D.1.03.1	
Sistemi di contenimento fuoriuscita infiammabili	
Sistemi di contenimento ordinari	S
Valvole di intercettazione	S
Barriere d'acqua	S
Barriere di vapore	S
Versatori di schiuma	S
Bacini di contenimento	S
Panne galleggianti	S
4.2 1.D.1.03.2	
Sistemi di contenimento fuoriuscita su vasta scala	S
Indicazione esplicita	S
Descrizione	S
4.2 1.D.1.04.1	
Manuale operativo	S
Avviamento	S
Esercizio normale	S
Fermate	S
Condizioni anomale	S
4.2 1.D.1.05.1	
Segnalazioni di possibili sorgenti di pericolo	
Segnaletica di emergenza	S
Indicazioni di esistenza	S
Descrizione	S
4.2 1.D.1.06.1	
Fonti di rischio non indicate in planimetria	S
Pensiline di carico - scarico	S
Trasporti interni	S
Fonti mobili	S
4.2 1.D.1.07.1	
Misure per evitare cedimenti alle strutture	
Apprestamenti contro cedimenti catastrofici	S
Verifiche di calcolo delle strutture per resist. al fuoco	S
Apprestamenti ausiliari	S
4.2 1.D.1.08.1	
Sistemi di prevenzione ed evacuazione	S
Riferimenti (o rimandi) chiaramente espressi	S
Schemi a blocchi specifici	S
4.2 1.D.1.09.1	
Restrizioni per l'accesso agli impianti	S
Esplicita indicazione	S
Riferimento a dispositivi	S
Sistemi	S
Procedure	S
4.2 1.D.1.10.1	
Descrizione impianto antincendio	
Impianti e attrezzature	S
Descrizione attrezzature	S
Descrizione dell'organizzazione	S
Precisazione delle frequenze di verifica	S
4.2 1.D.1.10.2	
Descrizione impianto antincendio	
Drenaggio	S
Adeguatezza del drenaggio rispetto al flusso d'acqua antincendio	S
4.2 1.D.1.10.3	
Descrizione impianto antincendio	
Materiali / Fonti	S
Indicazione di fonti idriche e quantita'	S
Tipo e quantita' di schiumogeno	S
Tipo e quantita' di polveri	S

Tipo e quantita' altri mezzi	S
4.2 1.D.1.10.4	
Descrizione impianto antincendio	
Certificato Prevenzione Incendi	S
4.2 1.D.1.10.5	
Descrizione impianto antincendio	
Impianti di spegnimento particolari	S
Gas inerte	S
Vapore	S
4.3 1.D.1.11.a	
Situazioni di emergenza e relativi piani	
Elementi fondamentali per predisposizione P.E.E.	S
Tipo di localizzazione incidente	S
Quantita' di energia e massa rilasciata	S
Effetti sugli impianti	S
Effetti al di fuori degli impianti	S
Stima della probabilita' dell'evento	S
Modalita' di allarme alle Autorita'	S
4.3 1.D.1.11.b	
Situazioni di emergenze e relativi piani	
Elementi di dettaglio per P.E.E.	S
Esistenza elementi di dettaglio	S
Coordinamento P.E.I./P.E.E.	S
4.3 1.D.1.11.c	
Situazioni di emergenza e relativi piani	
Piano di emergenza interno	S
Descrizione	S
Gestione ed organizzazione dell'emergenza	S
Apparecchiature di emergenza e risorse	S
Tipi di emergenza	S
Documentazione ed aggiornamento del piano	S
4.3 1.D.1.11.1	
Situazioni di emergenza e relativi piani	
Posizione dei punti chiave in planimetria	S
Indicazione dei criteri logistici adottati	S
Sale controllo	S
Uffici	S
Laboratori	S
Apparecchiature	S
4.3 1.D.1.11.2	
Situazioni di emergenza e relativi piani	
Mezzi di comunicazione interni	S
Precisazione	S
4.3 1.D.1.11.3	
Situazioni di emergenza e relativi piani	
Servizi di emergenza e presidi sanitari	S
Indicazione in mappa	S
4.3 1.D.1.11.4	
Situazioni di emergenza e relativi piani	
Addestramento Piano Emergenza Interno	S
Citazione	S
Descrizione	S
4.3 1.d.1.11.5	
Situazioni di emergenza e relativi piani	
Vie di fuga e uscite di emergenza	S
Indicazione su mappa	S
4.3 1.d.1.11.6	
Situazioni di emergenza e relativi piani	
Descrizione del piano di emergenza interno	S
Descrizione delle singole funzioni	S
Riferimento al singolo impianto	S
Riferimento a tutto lo stabilimento	S
Collegamento con Autorita' preposta al P.E.E.	S
4.3 1.D.1.11.7	
Situazioni di emergenza e relativi piani	
Responsabile Piano Emergenza	S
Indicazione nominativi	S
4.4 1.E.1.1.1	
Impianti di trattamento e depurazione reflui	S
Segnalazione puntuale	S

4.4	1.E.1.1.2	
	Caratteristiche della rete fognaria	s
	Planimetria della rete fognaria	s
	Rapporto con corsi d'acqua	s
	Rapporto con rete di evacuazione acque piovane	s
4.4	1.E.1.2	
	Smaltimento e stoccaggio rifiuti	s
	Autorizzaz. per stoccaggio provv. rifiuti tossici e nocivi	s
4.4	1.E.1.3	
	Abbattimento effluenti gassosi	s
	Indicazione degli impianti installati	s
4.5	1.F.1	
	Misure assicurative e di garanzia per i rischi	s
	Garanzia contro rischi a persone	s
	Garanzia contro rischi a cose	s
	Garanzia contro rischi all'ambiente	s

APPENDICE II

METODO INDICIZZATO

PER LA CATEGORIZZAZIONE DEI DEPOSITI DI GPL

1 - INTRODUZIONE

Il presente metodo consente una categorizzazione dei depositi di GPL rispetto ai rischi associati al loro esercizio.

Esso consiste in una applicazione specifica per la tipologia di impianto in esame, del metodo indicizzato di cui all'Allegato II al DPCM 31.3.89.

Il metodo fornisce, come risultato finale, una serie di indici di rischio, necessari alla determinazione di un Indice Generale complessivo, da confrontare con una scala di valori via via crescenti.

La classificazione numerica ottenibile per ciascuna unita' del deposito e' basata sulle proprieta' e sulle quantita' delle sostanze presenti, sulla configurazione strutturale e di progettazione e sulle caratteristiche gestionali ed organizzative.

Per rendere piu' agevoli i collegamenti normativi, nelle presenti disposizioni vengono riportati i riferimenti ai relativi punti dell'Allegato II al DPCM 31.3.1989, ove l'argomento trattato trova corrispondenza.

2 - DESCRIZIONE GENERALE DEL METODO AD INDICI

La Figura II/1 riporta lo schema metodologico di applicazione del metodo indicizzato ad un deposito di GPL.

Il deposito viene inizialmente suddiviso in un certo numero di unita' logiche ed eventuali sottounita' che saranno valutate singolarmente. Ciascuna unita' viene successivamente valutata con una procedura a due fasi:

- nella 1a fase si individuano i fattori di penalizzazione in base ai rischi specifici delle sostanze (M), ai rischi generali di processo (P), ai rischi particolari di processo (s), ai rischi dovuti alle quantita' (Q), ai rischi connessi al layout (L).

Per quanto riguarda i rischi per la salute in caso di incidente (s), essi si possono ritenere di non particolare rilevanza per i depositi di GPL per cui non viene calcolato l'indice intrinseco di tossicita' (IIT).

Si calcolano invece, quattro INDICI "intrinseci" (incendio, F; esplosione confinata, C; esplosione in aria, A; rischio generale, G): il valore dell'indice G determina la categoria "intrinseca" delle unita' dell'impianto in relazione ad una scala di valori prefissata.

- nella 2 fase si individuano i fattori di compensazione in base all'adozione di misure tendenti a ridurre sia il numero degli incidenti (contenimento K1, controllo del processo K2, atteggiamento nei riguardi della sicurezza K3) sia l'entita' potenziale degli incidenti (protezioni antincendio K4, isolamento ed eliminazione delle sostanze K5, operazioni antincendio K6).

Si calcolano i quattro INDICI "compensati" (incendio F', esplosione confinata C', esplosione in aria A', rischio generale G'): l'indice G' determina la categoria "compensata" dell'impianto.

Il confronto tra i valori dei vari indici prima e dopo la "compensazione" indica l'entita' dei benefici apportati e quindi il grado di efficacia delle misure di sicurezza adottate.

I benefici apportati con la compensazione dipendono anche dalla manutenzione delle parti meccaniche e dal rispetto delle procedure di

gestione: trascurare l'una o le altre puo' condurre ad una riduzione del grado di sicurezza del deposito di GPL.

3 - I FASE: Valutazione dei parametri intrinseci

3.1 Suddivisione del deposito in unita' logiche (Rif. 2.1 DPCM)

L'unita' si definisce come una parte del deposito che puo' essere logicamente caratterizzata come entita' fisica separata. Indipendentemente dall'essere separata fisicamente (o potenzialmente separabile) dalle unita' adiacenti, una unita' si distingue per la natura del processo condotto, per le sostanze contenute in essa o per le sue condizioni operative.

Per i depositi di GPL devono essere individuate almeno le seguenti unita' logiche, (ove applicabili):

- Aree di stoccaggio in serbatoi fissi (STOCCAGGIO);
- Aree di stoccaggio in recipienti mobili (BOMBOLE);
- Aree di carico/scarico da vettori stradali, ferroviari o navali (TRAVASO);
- Aree di pompaggio per movimentazione GPL (POMPE);
- Aree di imbottigliamento (IMBOTTIGLIAMENTO).

Ciascuna unita' logica puo' suddividersi in piu' sotto unita' qualora sia possibile caratterizzarle come unita' fisiche separate.

Ai fini di tale caratterizzazione e' necessario che la minima distanza tra gli elementi pericolosi, secondo la definizione di cui al DM 13/10/94, delle unita', sia non inferiore a 15 m.

Tale distanza puo' essere ridotta alla meta' attraverso l'interposizione di "muro di schermo" secondo la definizione di cui al Titolo II dello stesso DM sopracitato.

Qualora il deposito di bombole piene sia ubicato all'interno dello stesso locale di imbottigliamento esso e' considerato parte integrante di tale ultima unita'.

La Figura II/2 mostra un esempio di suddivisione di un deposito di GPL in unita' logiche.

3.2 Scelta della sostanza predominante (Rif. 2.2)

Per apparecchiature destinate a contenere miscele variabili di Propano e Butano (Tipi A, AO, A1, B e C), si assume come sostanza chiave il Propano.

Per le altre sostanze assimilate alle miscele di GPL, citate nelle presenti disposizioni, la sostanza chiave e' quel composto o miscela presente nell'unita' che, per le sue proprieta' intrinseche e per le quantita' presenti, fornisce il potenziale maggiore nel caso di rilascio di energia a seguito di combustione, esplosione o reazione esotermica.

3.3 Determinazione del fattore sostanza: B (Rif. 2.3)

Per il propano il fattore sostanza B e' 21.

Per le sostanze assimilate alle miscele di GPL il fattore sostanza si determina con le modalita' descritte al punto 2.3 del DPCM 31.3.1989.

3.4 INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI PENALIZZAZIONE (Rif. 2.4)

Per i fattori su cui necessita effettuare scelte entro le fasce indicate, il responsabile dell'istruttoria (articolo 8 del DPR 175/88) potra' richiedere i criteri che hanno condotto alla scelta effettuata.

I fattori di penalizzazione attribuiti ai depositi di GPL sono riportati di seguito, con riferimento sia ai valori indicati nel DPCM All.II, ove applicabile, sia ai valori integrativi o modificativi dello stesso, in relazione alla specifica tipologia dell'impianto.

Per ciascuna unita' logica di suddivisione del deposito e per ciascuno dei rischi specifici considerati (M, P, S, Q, L) si determina il fattore globale di penalizzazione dato dalla somma dei singoli valori assunti entro la voce pertinente, tenendo conto dei fattori aggiuntivi.

3.4.1 Rischi specifici delle sostanze: M (Rif. 2.4.1)

3.4.1.1 Caratteristiche di miscelazione e dispersione: m(Rif.2.4.1.1)

Il fattore m e' pari a 30 per tutte le UNITA' del deposito.

3.4.2 Rischi generali di processo: P (Rif. 2.4.2)

3.4.2.1 Manipolazione (Rif. 2.4.2.1)

Il fattore e' pari a 10 per le aree di stoccaggio, in serbatoi fissi e in recipienti mobili (bombole), separate dalle aree di TRAVASO (carico/scarico).

Tale fattore si applica anche all'unita' di imbottigliamento qualora sia anche sede di deposito bombole piene per quantitativi superiori a 3000 Kg.

3.4.2.2 Trasferimento delle sostanze (Rif. 2.4.2.3)

Il fattore e' pari a 25 per le aree di TRAVASO (carico/scarico) e per le aree di IMBOTTIGLIAMENTO.

3.4.2.3 Contenitori trasportabili (Rif. 2.4.2.4)

Il fattore e' pari a 40 per recipienti e serbatoi pieni interessati dai trasporti nelle aree di IMBOTTIGLIAMENTO e STOCCAGGIO BOMBOLE.

Il fattore e' pari a 100 per serbatoi stradali o ferroviari nelle aree di TRAVASO (carico/scarico).

3.4.3 Rischi particolari di processo: (S) (Rif. 2.4.3)

3.4.3.1 Alta pressione: p (Rif. 2.4.3.2)

Il fattore pressione p e' ricavato dal diagramma di figura II/3.

Per le miscele, ove si assume come sostanza chiave il propano, il fattore e' pari a 46, corrispondente alla tensione di vapore di 18 bar alla temperatura massima di progetto, assunta pari a 50C.

Per le sostanze assimilabili, il fattore p e' identificato in base alla tensione di vapore della sostanza chiave alla temperatura di 50C (massima di progetto).

Per gli stoccaggi in serbatoi interrati o ricoperti, tale fattore e' assunto pari a 33 corrispondente alla tensione di vapore di 12 bar alla temperatura di 35C.

Per i serbatoi fuori terra coibentati con materiale isolante a base minerale, il fattore e' posto pari a 36 corrispondente alla tensione di vapore di 13,5 bar alla temperatura di 40C.

Valori differenti potranno essere utilizzati solo se debitamente documentati.

3.4.3.2 Bassa temperatura (Rif. 2.4.3.3)

Il fattore e' pari a 15 per tutte le UNITA' in considerazione dei tipi di acciai normalmente impiegati, operanti alla temperatura minima di progetto di -10C.

Nel caso di uso di acciai con T di transizione inferiore di almeno 10 rispetto alla temperatura minima di esercizio ipotizzabile (ad esempio per serbatoi tumulati costruiti con acciai per bassa temperatura) il fattore e' pari a 0.

3.4.3.3 Temperatura elevata (Rif. 2.4.3.4.1)

Il fattore e' pari a 25 per tutte le UNITA'.

3.4.3.4 Rischi di corrosione (Rif. 2.4.3.5)

Il GPL non presenta caratteristiche aggressive nei confronti dei materiali metallici; pertanto si ritiene trascurabile la corrosione interna.

Per quel che riguarda la corrosione esterna, tenendo conto delle normali caratteristiche ambientali e loro effetti sui materiali generalmente utilizzati, i fattori di penalizzazione applicabili sono:

- UNITA' STOCCAGGI

a) Serbatoi fuori terra non rivestiti (Rif. 2.4.3.5.1)

Attribuire un fattore 20 in assenza di un idoneo programma di manutenzione periodica della superficie esterna del serbatoio la cui efficacia dovra' essere verificata e documentata.

b) Serbatoi fuori terra coibentati: (Rif. 2.4.3.5.2)

Attribuire un fattore 50 per tenere conto della non ispezionabilita' delle superfici ricoperte.

c) Serbatoi interrati o tumulati: (Rif. 2.4.3.5.2)

Attribuire un fattore da 50 a 100.

Per i serbatoi protetti con impianto di protezione catodica, conforme ai requisiti previsti da D.M. 13/10/1994, attribuire il fattore 50.

I fattori di cui alle lettere b) e c) possono essere trascurati o ridotti in presenza di ispezioni programmate utilizzanti, ad esempio, metodologie di controlli non distruttivi che permettono di tenere sotto controllo l'insorgere di eventuali fenomeni corrosivi.

- ALTRE UNITA'

Per le unita' TRAVASO, IMBOTTIGLIAMENTO E BOMBOLE il fattore e' attribuito in conformita' al punto a).

3.4.3.5 Perdite dai giunti ed attraverso le guarnizioni (Rif.2.4.3.6)

Per le varie UNITA', ove applicabile, il fattore e' scelto tenendo conto del tipo di progettazione e dei materiali di costruzione adoperati, con le seguenti modalita':

Descrizione	Fattore
-------------	---------

- Costruzione saldata per la maggior parte dei giunti, con accoppiamenti flangiati tali da garantire un'adeguata tenuta e valvole a tenuta stagna	0
- Tenuta delle pompe e premistoppa presumibilmente soggetta a qualche perdita di lieve entita'	20
- Accoppiamenti flangiati non a tenuta stagna	Non Ammessi

3.4.3.6 Rischi dovuti a fatica per vibrazioni e carichi ciclici (Rif. 2.4.3.7)

Questo fattore tiene conto dell'usura cui sono soggetti gli organi rotanti o dotati di moto alternativo nonche' di quella relativa a dispositivi ed apparecchiature soggetti a movimentazione e manipolazione. Il fattore e' attribuito come segue:

- Stoccaggio: 0
- Travaso: 50 se in presenza di manichette flessibili sia sulla fase liquida che sulla fase gassosa.
30 se in presenza di braccio rigido per la fase liquida e manichetta flessibile per la fase gassosa.
10 se in presenza di bracci rigidi sia per la fase liquida che per la fase gassosa.
- Imbottigliamento: 50
- Deposito bombole: 20
- Pompe/Compressori: 20
- Pompe/Compressori alternativi: 50

3.4.3.7 Funzionamento all'interno del campo di infiammabilita' (Rif. 2.4.3.9)

Per tener conto della eventuale presenza di bombole vuote non bonificate, attribuire un fattore 100 per l'unita' IMBOTTIGLIAMENTO.

3.4.3.8 Rischio di esplosione superiore alla media (Rif. 2.4.3.10)

Il fattore e' pari a 40, per tutte le UNITA'.

3.4.3.9 Rischi elettrostatici (Rif. 2.4.3.14)

Per propano e butano, attribuire un fattore 30 per tutte le UNITA', ad esclusione dell'area stoccaggio BOMBOLE.

Per altre tipologie di gas liquefatti, il fattore sara' determinato in funzione della conducibilita' elettrica della sostanza e delle condizioni di movimentazione adottate.

3.4.3.10 Rischio derivante da utilizzazione intensiva:

- UNITA' STOCCAGGIO

Tale fattore e' relativo al rischio associato all'operazione di travaso in e da i serbatoi di stoccaggio fisso.

Esso viene valutato, secondo la tabella seguente, in relazione a due fattori:

- 1) rapporto tra la Movimentazione Annuale (t/a) e la Quantita' Massima Stoccabile (t), entrambe relative all'intero deposito. Il prodotto entrato e uscito con travaso sfuso deve essere computato per il 100% della quantita' movimentata, quello entrato sfuso e uscito confezionato deve essere computato per il 50% della quantita' movimentata. Il rapporto e' unico e valido per tutte le unita' stoccaggio del deposito.
- 2) numero di serbatoi presenti nella unita' in esame.

Movimentazione annua (t/a) ----- Quantita' max stoccabile (t)	Fattori in funzione del numero dei serbatoi nell'unita'	
	1 - 6	>6
<= 25	- 30	- 10
> 25 - <= 60	1	25
> 60	25	50

I valori dei fattori in tabella dovranno essere moltiplicati (se negativi) e divisi (se positivi) per il fattore ricavabile dalla seguente espressione:

$$\frac{1 + K'i + K'u}{K_i + K_u}$$

essendo:

K_i e K_u il quantitativo annuo complessivo di prodotto in ingresso e in uscita dal deposito rispettivamente

$K'i$ e $K'u$ il quantitativo annuo di prodotto in ingresso e in uscita dal deposito a mezzo navi gasiere e/o ferrocisterne rispettivamente.

3.4.4 Rischi dovuti alle Quantita' (Q) (Rif. 2.4.4)

Si attribuisce un fattore di penalizzazione per i rischi aggiuntivi connessi con l'uso di grossi quantitativi di sostanze combustibili, infiammabili ed esplosive.

La quantita' totale K di sostanza presente nell'unita' in esame deve essere espressa in tonnellate, e deve essere calcolata includendovi il contenuto di tubi, serbatoi di alimentazione e simili.

Per le unita' pompe/compressori ed imbottigliamento, la quantita' K dovra' essere calcolata anche con riguardo alle portate di rilascio ed ai tempi medi di intercettazione, indicati in Appendice III, fatte salve le ipotesi di marginalita' del rischio descritte al punto 3, della stessa Appendice III.

Similmente dovra' farsi per il punto di travaso, aggiungendo inoltre il quantitativo corrispondente al vettore di maggiore capacita' ammesso al travaso.

Il fattore quantita' Q deve essere determinato utilizzando le Figure II/4, II/5 e II/6, ove pertinenti.

Per quantita' inferiori a 100 Kg, si assume $Q = 1$.

3.4.5 Rischi connessi al "layout": (L) (Rif. 2.4.5)

Le varie configurazioni di progetto e di layout dell'unita' da valutare possono introdurre rischi ulteriori. Questo paragrafo prende in considerazione, in dettaglio, tali caratteristiche e fornisce una guida per i fattori da impiegare.

3.4.5.1 Altezza: H (Rif. 2.4.5.1)

L'altezza dell'unita', in metri, viene impiegata per il calcolo dell'indice di esplosione in aria.

Essa si definisce come altezza al di sopra del livello normale del suolo, tenendo conto della posizione di parti principali, quali le tubazioni principali di derivazione, escludendo pero' le tubazioni dei condotti di sfiato.

Nel caso di interrati o tumulati si assume $H = 0,5$.

Per i serbatoi fuori terra si assumerà a riferimento l'altezza del baricentro geometrico del serbatoio rispetto al suolo.

Per le unita' di deposito bombole piene si assume $H = 0,1$.

3.4.5.2 Area normale di lavoro: N (Rif. 2.4.5.2)

L'area normale di lavoro in m², di una unita' e' definita come la superficie in pianta della struttura associata all'unita', ampliata di quanto necessario per includervi qualsiasi altra apparecchiatura collegata, non rientrante nella superficie in pianta della struttura.

a) STOCCAGGIO

- per i serbatoi fuori terra, l'area N si definisce come la somma delle superfici, in pianta, dei serbatoi presenti dell'unita' (cioe', generalmente, quelli disposti entro lo stesso bacino di drenaggio, valutato come unita' singola), piu' la superficie occupata dalle tubazioni ed, eventualmente, dalle pompe, se considerate incluse nella unita'

Qualora la superficie sottostante i serbatoi sia convenientemente predisposta per l'allontanamento e convogliamento a vasca di raccolta di eventuali rilasci, l'area N, cosi' definita, potra' essere incrementata delle superfici utilizzate a tale scopo fino ad un massimo del 100%.

- Per i serbatoi interrati in cassa di contenimento, l'area N coincide con la superficie in pianta della cassa.

- Per i serbatoi semplicemente interrati, l'area N coincide con la superficie della platea di appoggio dei serbatoi fino ad un massimo del 200% della superficie in pianta dei serbatoi stessi.

- Per i serbatoi ricoperti, l'area N coincide con la superficie in

pianta del tumulo fino ad un massimo del 200% della superficie in pianta dei serbatoi stessi.

b) TRAVASO

Per i punti di travaso, l'area N e' pari a 1,5 volte la superficie in pianta del vettore in travaso per tener conto dell'area potenzialmente impegnata dagli organi di collegamento.

La stessa puo' essere incrementata del 100% in presenza di impianti fissi antincendio, di copertura dell'area impegnata dagli organi di collegamento, proporzionati per l'erogazione di 20 l/min/m² di superficie in pianta.

c) POMPE/COMPRESSORI - IMBOTTIGLIAMENTO - DEPOSITO BOMBOLE

Qualora le unita' siano ubicate all'interno di edifici, l'area N coincide con la superficie in pianta del locale o della parte di esso ad uso esclusivo della specifica unita'.

Per le unita' ubicate all'aperto si applica la definizione a carattere generale fornita in premessa.

d) TUBAZIONI

- Per le tubazioni in trincea, o al suolo o entro un'altezza di 1,5 m, l'area N e' pari al prodotto tra la larghezza della trincea (o della recinzione di protezione, per tubazioni sopra il suolo) per la lunghezza della tubazione.

- Per grossi ponti di tubazioni, l'area N e' il prodotto tra la larghezza massima del ponte per la distanza compresa tra i pali o tralicci di sostegno.

3.4.5.3 Progettazione della struttura (Rif. 2.4.5.3)

a) Unita' di STOCCAGGIO (Rif. 2.4.5.3.2)

a1) Per i soli serbatoi "fuori terra":

attribuire i seguenti fattori in funzione della singola capacita' massima dei serbatoi presenti nell'unita':

Capacita' m ³	Fattore da adottare
<= 200	- 20
201 - 500	0
501 - 2000	20
> 2000	100

Impiegare un fattore aggiuntivo pari a 50 quando la base o il punto piu' basso di un serbatoio siano situati a piu' di 2,5 m al di sopra il livello del terreno.

a2) serbatoi interrati in fossa: fattore 50 in assenza di adeguati ancoraggi alle fondazioni, per tener conto di potenziale rischio di allagamento.

a3) serbatoi tumulati (giacenti al di sopra del piano del terreno e ricoperti di terra): fattore -50.

b) Unita' POMPE E COMPRESSORI (Rif. 2.4.5.3.3)

Per unita' situate completamente all'aperto, con sola tettoia di copertura, il fattore e' pari a -10.

Per unita' non situate all'aperto, si applica un fattore variabile da 0 a 200 a seconda delle caratteristiche di ventilazione:

Tipologia di costruzione	Fattore da adottare
Realizzata in muratura continua per un massimo di 1/2 del perimetro	0
costruzione chiusa con tetto tipo olandese e ventilazione sul colmo	40
costruzione chiusa	200

Fattori intermedi possono essere adottati in funzione delle caratteristiche costruttive o di ventilazione.

c) Unita' TRAVASO

Per le unita' travaso attribuire un fattore variabile da -20 a +50 in

funzione delle caratteristiche di viabilità interna.

Il fattore -20 è applicabile ai casi in cui il sistema di circolazione interna non preveda attraversamenti delle "zone di rispetto", come definite al punto 4.5 del DM 13/10/94, ed inoltre il deposito sia dotato di varchi distinti per l'accesso e l'uscita dei vettori.

Il fattore 0 è applicabile in assenza di uno solo dei sopracitati requisiti.

3.4.5.4 Effetti dominio (Rif. 2.4.5.4)

a) Per le unità di STOCCAGGIO in serbatoi "fuori terra":

quando più unità di stoccaggio siano prossime l'una all'altra, un incidente che si verifichi in una unità può coinvolgere quelle adiacenti. In questi casi risultano fattori determinanti l'altezza e la distanza tra le unità.

In funzione di ciò si applicano i seguenti fattori:

Altezza dell'unità H in metri	Fattore
< 10	0
10 + 15	30
> 15	50

Se il rapporto tra l'altezza e la dimensione inferiore della base (lunghezza o larghezza) dell'unità è maggiore di 3 ed $H > 15$ m, attribuire un fattore aggiuntivo pari a 5 volte tale rapporto fino ad un massimo di 25. Nel caso in cui tale rapporto sia maggiore di 5, attribuire il fattore 200.

b) ALTRE UNITÀ

- per le restanti unità, in funzione della loro distanza dai serbatoi di stoccaggio fuori terra, si applicano i fattori ricavabili dalla seguente tabella.

Le distanze da considerare per l'entrata in tabella e quella intercorrente tra gli elementi pericolosi dell'unità sono quelle rispetto al serbatoio più vicino.

Per tener conto di possibili effetti domino, anche tra unità distinte dai serbatoi di stoccaggio, attribuire un fattore aggiuntivo pari a 10 per unità distanti tra loro meno di 15 m.

Le distanze, di cui al presente comma, possono essere ridotte alla metà in presenza di muro di schermo, come definito al Titolo II del DM 13/10/94.

	Distanza (m)	Fattore da adottare
Unità travaso e imbottigliamento	> 150	-30
	150 - 100	-10
	100 - 50	0
	50 - 15	30
	< 15	75
Unità pompe/compressori e stoccaggio bombole	> 100	-20
	100 - 50	-10
	50 - 15	0
	< 15	30

3.4.5.5 Conformazione sotto il suolo (Rif. 2.4.5.5)

Il fattore di penalizzazione tiene conto di eventuali zone situate a livello più basso del suolo nelle quali possono raccogliersi gas infiammabili.

a) per le unità STOCCAGGIO

- pozzetti adiacenti a bacini di drenaggio:

se la loro distanza dalla proiezione in pianta del serbatoio più vicino è:

>20 m: fattore 0

tra 10 e 20 m: fattore 20

<10 m: fattore 80

b) per le unità POMPE:

- se sistemate in pozzetti sotto il livello del suolo: fattore 150

c) per le altre UNITA':

- se sono presenti zone di drenaggio sotto il livello del suolo, quali i pozzetti grigliati, vani bascule interrato nelle zone travaso, vani destinati ad ospitare il macchinario di movimentazione delle giostre di imbottigliamento, etc fattore 50 - 150.

3.4.5.6 Drenaggio di superficie (Rif. 2.4.5.6)

Nessuna penalita' va attribuita se il punto di drenaggio si trova all'esterno dell'area normale di lavoro e se la pendenza del suolo e' gia' di per se' sufficiente a trasportare le sostanze versate lontano dall'unita'.

Per gli spandimenti all'interno dell'area normale di lavoro non va assegnato alcun fattore ove la sostanza sia convogliata verso una rete di raccolta separata.

Per unita' di STOCCAGGIO, TRAVASO e POMPE: in assenza di pavimentazioni con pendenze di almeno l'1% per il drenaggio all'esterno dell'area, applicare il fattore 100.

3.4.5.7 Altre caratteristiche (Rif. 2.4.5.7)

Per tutte le UNITA':

E' importante l'esistenza di un adeguato accesso per le operazioni antincendio. Per unita' aventi area normale di lavoro compresa tra 900 e 2000 m², che non siano dotate, su due fronti, di strade di accesso larghe almeno 7 m ed in assenza di ostacoli di altezza fino a 4,5 m e che non sia garantita l'aggredivibilita' con mezzi mobili da almeno due lati, impiegare un fattore pari a 75. Similmente ove l'area normale di lavoro sia maggiore di 2000 m², attribuire un fattore pari a 125.

Per unita' situate a non piu' di 10 m da sale controllo, mense, uffici o confini di stabilimento, attribuire un fattore aggiuntivo pari a 50.

3.5 CALCOLO DEGLI INDICI "INTRINSECI"

Per ciascuna unita' di suddivisione del deposito GPL si calcolano i seguenti quattro indici:

3.5.1 Indice di incendio: F

Tale indice e' determinato in base al potenziale rilascio di energia del GPL presente nell'unita' ed all'area sulla quale insiste l'unita'.

$$F = B * K / N$$

3.5.2 Indice di esplosione confinata: C

Tale indice fornisce una misura del potenziale di esplosione all'interno dell'unita': e' determinato in base ai rischi specifici del GPL ed ai rischi generali e particolari di processo.

$$C = 1 + (M + P + S) / 100$$

3.5.3 Indice di esplosione in aria: A

Tale indice e' determinato in base alla quantita' di GPL che interessa l'unita' ed alle caratteristiche del gas e del rilascio (quota e condizioni di rilascio).

$$A = B (1 + m/100) (1 + p) (Q * H * C / 1000) (t + 273) / 300$$

La temperatura t e' la massima temperatura di esercizio ipotizzabile per l'unita' in esame.

3.5.4 Indice di rischio generale: G

Essendo necessario confrontare unita' che presentano tipi di rischio differente, si calcola un indice di rischio generale ottenuto con una combinazione degli indici sopra descritti, integrati con un ulteriore indice approssimativamente equivalente all'indice DOW per l'incendio e l'esplosione D, calcolato con l'espressione:

$$D = B (1 + M/100) (1 + P/100) (1 + (S + Q + L) / 100)$$

L'indice di rischio generale si calcola con la seguente formula:

$$G = D (1 + 0,2 C \text{ radice quadrata } A * F)$$

4. II FASE: Individuazione dei fattori di compensazione

Le varie caratteristiche di sicurezza e le misure preventive incorporate in un'unita' di un certo impianto possono essere suddivise in due grandi aree, tendenti rispettivamente alla:

- riduzione del rischio attraverso la riduzione del numero degli incidenti;
- riduzione del rischio attraverso la riduzione dell'entita' potenziale degli incidenti.

La prima area comprende le configurazioni di sicurezza e le misure preventive principalmente rivolte ad evitare incidenti e che,

presumibilmente, possono conseguentemente produrre una riduzione del numero di incidenti. Le caratteristiche compensative che possono condurre ad una diminuzione del numero di incidenti sono il tipo di progettazione meccanica, le strumentazioni di controllo e di sicurezza, le procedure di esercizio e di manutenzione, l'addestramento del personale, la buona conduzione ed il buono stato di manutenzione degli impianti. Alcune di queste caratteristiche agiscono direttamente per la compensazione del potenziale di rischio mentre altre, come l'addestramento del personale, agiscono indirettamente, in quanto assicurano che le configurazioni di progetto non vengono eluse o eliminate.

La seconda area comprende le caratteristiche di sicurezza e le misure preventive che contribuiscono a ridurre l'entità di qualsiasi incidente che possa verificarsi e sono intese a minimizzare i danni conseguenti ad un incendio o ad una esplosione. Tale compensazione risulta indispensabile, in quanto è impossibile eliminare completamente il rischio che un incidente si verifichi. Come esempi in tale area si possono citare i sistemi di protezione antincendio e i sistemi antincendio fissi.

Alla prima area si riferiscono i fattori di compensazione K1, K2, K3, alla seconda i fattori K3, K4 e K5.

Ciascun fattore è dato dal prodotto dei singoli fattori assegnati entro la voce pertinente per ciascuna unità'.

Quanto proposto nei paragrafi seguenti in tema di fattori di compensazione, fa riferimento a soluzioni costruttive, operative e gestionali di tipo generalmente consolidato: potrà essere valutata la possibilità di introdurre nuovi fattori per soluzioni differenti da quelle prospettate.

4.1 CONTENIMENTO (K1)

Questo paragrafo tratta della riduzione del rischio risultante dall'adozione di standard di progetto elevati per gli apparecchi e le tubazioni a pressione, nonché dalla loro protezione da effetti di danneggiamento od urto accidentale.

Il principale scopo della riduzione del rischio sotto questa voce è quello di ridurre il numero delle perdite che si verificano.

4.1.1 Apparecchi a pressione (Rif. 3.1.1.1)

a) Unità' STOCAGGIO

I serbatoi devono essere progettati e costruiti secondo le normative vigenti in Italia.

In particolare:

- la pressione di progetto è assunta concordemente a quanto indicato al punto 3.4.3.1 del presente documento.
- nel caso di tumulati deve essere prevista anche, la possibilità di carichi esterni.
- deve essere previsto un sovrasspessore di corrosione, correlato alla vita programmata per l'apparecchio, nel caso di assenza di verniciature protettive.
- i materiali usati devono essere garantiti per temperature minime di progetto di almeno - 10 gradi C.
- la categoria di saldatura, e conseguenti controlli, è quella richiesta dalle norme vigenti.

Si adottano i seguenti fattori di compensazione, cumulabili, nei casi sottospecificati:

0.90 per pressioni di progetto superiori a quelle sopraindicate

0.85 per uso di acciai ammessi all'impiego per temperature di esercizio inferiori a -10 gradi C

0.90 per categoria di saldatura adottata superiore a quella prevista dalle normative

0.80 se le uniche connessioni presenti sul serbatoio sono le seguenti

fase liquida: 1 linea

fase vapore : 1 linea

1 o più passi d'uomo

minimo numero possibile di attacchi per

strumentazione (preferibili montati su passo

d'uomo) in conformità alle prescrizioni di legge

1 o più bocchelli per montaggio delle valvole di sicurezza

Si ammette inoltre la presenza di una linea di ritorno per eccedenza di pompaggio; ma in questo caso dovrà adottarsi il

fattore 0,9.

0.80 se la linea principale in fase liquida e' intercettata da due valvole, di cui una a comando remotizzato e l'altra anche del tipo a sfera manuale, con linea drenata fuori del bacino, ed inoltre e' soddisfatto uno dei seguenti casi:

- linea del tipo interamente saldato con flangia finale situata fuori bacino
- linea dotata di valvola tipo Fire-safe a comando remotizzato, montata al di sotto del serbatoio.

b) Unita' TRAVASO

0.80 uso di bracci del tipo metallico con snodi per la fase liquida in luogo delle manichette flessibili.

0.7 se i bracci metallici sono installati anche per la fase gas.

c) Unita' POMPE/COMPRESSORI

c.1) pompe:

Le pompe, di norma del tipo centrifugo e funzionanti con bassi valori di NPSH, devono essere realizzate con materiali idonei alla temperatura minima di impiego di almeno -10 gradi C;

Per evitare il surriscaldamento e la vaporizzazione del GPL a seguito di avviamento della pompa con mandata chiusa, deve essere prevista una linea di by-pass tra la tubazione di mandata e l'aspirazione, realizzata in modo da permettere lo smaltimento della potenza erogata dalla girante, senza che si determini insufficiente NPSH.

E' adottabile il seguente fattore di compensazione:

0.85 se le linee di by-pass sono equipaggiate con sistemi automatici (regolatori di portata, valvole di sfioro, etc.) tali da garantire, in ogni circostanza, una portata di liquido non inferiore al minimo prescritto nella specifica della pompa.

cumulabile:

0.95 se esiste allarme per basso livello ai serbatoi

c.2) compressori:

I compressori possono essere del tipo alternativo (a singolo o piu' stadi) o centrifughi e realizzati con materiali idonei per l'impiego alla temperatura minima di almeno -10 gradi C;

L'aspirazione deve essere dotata di recipienti separatori liquido-vapore, dotati di valvola di sicurezza.

Possono essere adottati i seguenti fattori di compensazione cumulabili:

0.90 per compressori di tipo "non lubrificato"

0.85 per compressori alternativi, se con distanziatori del tipo extralungo e con doppio compartimento

0.90 adozione di scambiatori con raffreddamento ad aria invece che ad acqua

0.85 per compressori alternativi, se viene effettuata una analisi del sistema compressore-tubazioni, per valutare la necessita' o meno di inserimento di adatti smorzatori di pulsazioni.

Nel caso in cui le pompe e i compressori costituiscono un'unica unita' si applichera' il fattore piu' conservativo.

4.1.2 Condotte di trasferimento (Rif. 3.1.1.3)

a) Per le UNITA' di Stoccaggio, Travaso ed Imbottigliamento

Le condotte devono essere del tipo senza saldatura longitudinale e con le saldature circonferenziali ridotte al minimo possibile, progettate e costruite secondo le norme di buona tecnica e comunque di categoria non inferiore a PN 40.

Le stesse caratteristiche devono essere possedute da tutti gli accessori connessi all'unita'.

Le flange utilizzate, solo per i collegamenti con le valvole, devono essere del tipo a codolo, saldate testa-testa, con le superfici di tenuta dotate di risalto.

E' adottabile uno dei seguenti fattori di compensazione:

0.85 condotta realizzata in categoria piu' elevata di un livello rispetto al richiesto

0.80 condotta realizzata in categoria piu' elevata di due livelli rispetto al richiesto

0.75 condotta realizzata in categoria piu' elevata di tre livelli rispetto al richiesto

ed inoltre, cumulabile:

0.90 tutte le saldature radiografate al 100%

0.95 tutte le saldature verificate con liquidi penetranti

I requisiti previsti al presente comma sono da intendersi riferiti:

- Per lo stoccaggio: ai serbatoi ed al tratto di tubazione a monte della prima valvola automatica o telecomandata di intercettazione.
- Per il travaso: a tutto il tratto di tubazione a monte della prima valvola automatica o telecomandata di intercettazione a partire dal vettore in travaso ivi compresi i bracci di carico.
- Per l'imbottigliamento: a tutto il piping interno al locale di imbottigliamento ad eccezione dei tubi flessibili di collegamento ai recipienti.

b) Per le Unità' POMPE/COMPRESSORI

Non sono ritenute affidabili le tenute a baderna; la configurazione minima da adottare contro i trafileamenti di GPL deve prevedere tenute meccaniche di tipo "doppio" o "in tandem".

Fattore di compensazione:

0.85 se la pompa e' dotata di tenuta meccanica con bussola di sicurezza, avente funzione di limitare il flusso verso l'esterno in caso di forte perdita della tenuta meccanica.

0.85 se la pompa e' dotata di tenuta meccanica doppia con allarme di pressione nella camera intermedia.

0.80 se la pompa e' dotata di tenuta meccanica doppia con circolazione di fluido intermedio e allarme di bassa portata.

0.70 se la pompa e' inserita in cassa a tenuta con allarme di alta pressione.

Per i compressori alternativi, deve essere prevista, nel pacco tenute, una presa intermedia di recupero di vapori, da convogliarsi all'aspirazione del compressore.

Fattore di compensazione:

0.90 in caso di compressori alternativi con doppio compartimento se, inoltre e' prevista la polmonazione con azoto del secondo compartimento, ad una pressione leggermente superiore a quella che si puo' generare nel primo.

Nel caso in cui pompe e compressori costituiscono un'unica unita', si adottera' il fattore piu' conservativo

4.1.3 Sistemi di contenimento supplementari (Rif. 3.1.1.4)

Per le unita' STOCCAGGIO Tumulto o Interrato:

0.90 se la connessione al serbatoio in fase liquida, normalmente non ispezionabile, e' realizzata con doppia parete con allarme di alta pressione, nella intercapedine. La seconda parete, esterna, deve essere calcolata con gli stessi criteri di progetto adottati per la parete interna.

4.1.4 Sistemi di rilevamento perdite (Rif. 3.1.1.5)

I fattori consigliati di seguito si riferiscono a rilevatori che intervengono al 25% del limite inferiore di infiammabilita'.

Per TUTTE le UNITA'

Il fattore puo' essere scelto tra i seguenti:

0.70 esistenza di rilevatori di gas in corrispondenza di tutti i punti critici, con blocco automatico delle valvole di intercettazione ed allarme riportato in sala controllo, costantemente presidiata.

0.75 come sopra, ma con chiusura delle valvole remotizzate affidate all'operatore di sala controllo.

0.85 come sopra, ma con presenza di allarmi riportati in zona di manovra delle valvole remotizzate.

0.95 esistenza di rilevatori di gas, non estesa a tutti i punti critici.

Cumulabile con quello applicato fra i fattori precedenti:

0.85 i rilevatori di gas attivano automaticamente le barriere di abbattimento/diluizione del gas e/o gli impianti fissi di irrorazione nell'area interessata dall'allarme.

4.1.5 Scarichi di emergenza e funzionali (Rif. 3.1.1.6)

a) Per le unita' STOCCAGGIO

Ciascun serbatoio e' dotato di valvole di sicurezza dimensionate e tarate secondo la normativa vigente, tenendo conto anche dell'evento incendio.

Deve essere prevista la verifica delle valvole di sicurezza in esercizio, mantenendo la protezione dell'impianto.

E' preferibile frazionare la capacita' complessiva di scarico in piu' valvole prevedendo tarature a valori di pressione opportunamente scalati.

Non e' ammesso l'uso di valvole del tipo "peso e leva".

Le condotte di trasferimento, nei singoli tratti intercettabili con valvole di sezionamento, devono essere dotate di valvole di sicurezza con scarico in zona sicura.

Lo scarico delle valvole deve avvenire in posizione sicura, anche nei confronti di qualsiasi area critica adiacente, ad una quota di almeno 1,5 m al di sopra del serbatoio.

Si puo' adottare il seguente fattore:

0.85 se lo scarico avviene in modo convogliato in sistema di recupero o in torcia, previo calcolo delle PSV in contropressione, ovvero siano previsti sistemi equivalenti che impediscono il rilascio di prodotto in atmosfera.

Se esiste uno spurgo sul fondo del serbatoio esso deve essere provvisto di doppia valvola di intercettazione di cui la seconda del tipo dead-man in posizione esterna al bacino.

Puo' essere adottato il fattore seguente:

0.90 se esiste un collettore degli spurghi dei serbatoi della singola unita' con valvola di scarico all'esterno del bacino.

Le prese di campionamento devono essere poste in posizione di sicurezza e provviste di doppia valvola di cui la seconda del tipo dead-man con scarico fuori dal bacino.

b) TRAVASO ed IMBOTTIGLIAMENTO

Il contenuto residuo, a fine travaso, del braccio di carico/scarico deve essere convogliato in zona sicura ad una quota non inferiore a 2 m al di sopra del piano di campagna.

Puo' essere adottato il seguente fattore:

0.90 se il convogliamento e' effettuato in sistema di recupero o in torcia.

4.2 CONTROLLO DEL PROCESSO (K2)

Per le unita' interessanti i depositi di GPL, si intende, per processo l'operazione di trasferimento di prodotto.

Si presuppone che le unita' siano dotate di strumentazione minima di controllo.

In questo paragrafo sono trattati gli aspetti relativi ai sistemi di allarme e di blocco, al controllo computerizzato, alle istruzioni operative ed alla sorveglianza durante il funzionamento.

4.2.1 Sistemi di allarme e di blocco (Rif.3.1.2.1, 3.1.2.2 e 3.1.2.5)
I sistemi di allarme e di blocco devono essere alimentati da una rete elettrica o fluidodinamica. Nella progettazione deve essere prevista una messa in sicurezza in automatico dell'impianto nel caso di interruzione delle reti di cui sopra.

a) Unita' STOCCAGGIO

Le linee principali di movimentazione del prodotto devono essere intercettabili con valvole comandate a distanza, attuabili da posizione sicura in caso di incidente. Le linee di servizio delle valvole, se non di tipo Fail safe, devono essere protette dall'incendio (vedi anche K4 e K5).

Deve essere previsto un sistema di controllo del riempimento su ciascun serbatoio.

Non sono ammesse strumentazioni del tipo esterno a vetro (ad esempio tipo Klinger).

Si puo' adottare uno dei seguenti fattori di compensazione:

1 lo strumento fornisce solo indicazioni di livello leggibili nella prossimita' del serbatoio ed e' dotato di solo segnale di allarme per basso ed alto livello (a valore inferiore allo 0.8 della capacita' geometrica).

0.95 i segnali di livello e di allarme sono riportati nella zona di comando centralizzato delle valvole comandate a distanza e dei sistemi di pompaggio

0.80 segnale di livello ed allarme come sopra integrato da sistema indipendente per allarme e blocco automatico per altissimo livello (al valore pari al massimo grado di riempimento consentito) che comanda la chiusura delle valvole di isolamento comandate a distanza.

Fattori cumulabili:

0.80 esiste un secondo sistema indipendente per il controllo del livello

0.95 se il dispositivo di blocco automatico agisce anche sull'arresto dei sistemi di pompaggio.

b) Unita' TRAVASO

I bracci di carico devono essere dotati di valvole ad intercettazione

rapida a comando a distanza attuabile da luogo sicuro.

Si puo' adottare uno dei seguenti fattori di compensazione:

- 1 controllo del riempimento mediante predisposizione volumetrica da inserire manualmente ed arresto automatico o mediante spie di massimi riempimento.
- 0.95 controllo del riempimento mediante sistemi di pesatura durante le operazioni di travaso ed arresto automatico.
- 0.80 come sopra, se il sistema di pesatura e' realizzato mediante bascule situate interamente sopra il piano campagna.

Fattori cumulabili:

- 0.85 esiste sistema di blocco che comanda le valvole di intercettazione sui bracci ed i sistemi di pompaggio in caso di movimento accidentale del veicolo.
- 0.85 come sopra, in caso di mancanza di consenso dal dispositivo di collegamento a massa del veicolo.

c) Unita' IMBOTTIGLIAMENTO:

Le linee principali devono essere dotate di valvole ad intercettazione rapida a comando a distanza attuabile da luogo sicuro.

Fattori di compensazione:

- 1 controllo del livello nelle bombole con sistemi di pesatura o di predeterminazione del carico.
- 0.90 come sopra, ma con un secondo controllo indipendente del livello.

d) Unita' POMPE:

0.90 esistono dispositivi di rilevazione di vibrazioni o di anomalie di parametri di funzionamento che forniscono un allarme

0.80 come sopra, che comandano l'arresto automatico.

f) Per tutte le UNITA':

Fattori cumulabili con i precedenti:

- 0.80 se i sistemi automatici di blocco e di controllo sono verificati con frequenze definite da uno studio di rischio
- 0.90 se la funzionalita' dei sistemi di attuazione delle valvole telecomandate, nonche' l'alimentazione elettrica dei sistemi di blocco, e' garantita con doppia fonte di energia, con possibilita' di commutazione automatica.

4.2.2 Controllo centralizzato (Rif. 3.1.2.6)

Per unita' STOCCAGGIO, TRAVASO ed IMBOTTIGLIAMENTO

Puo' adottarsi uno dei seguenti fattori:

- 0.70 il complesso delle operazioni di movimentazione del prodotto e' gestito a livello centrale con sistema computerizzato.
- 0.80 i parametri d'interesse sono riportati a video in sala controllo costantemente presidiata ed in comunicazione con gli operatori di campo.
- 0.95 i parametri d'interesse sono riportati su quadro sinottico in zona di manovra delle valvole remotizzate d'isolamento.

Fattore cumulabile:

0.90 per la gestione centralizzata delle logiche di blocco.

4.2.3 Istruzioni operative (Rif. 3.1.2.8)

Per tutte le UNITA'

Per l'esercizio di ogni impianto in condizioni di sicurezza, deve esistere un manuale operativo comprendente istruzioni chiare ed esaurienti e personalizzate per l'impianto. In ogni caso, esso deve comprendere l'avviamento, il funzionamento normale, l'arresto e messa in sicurezza dell'impianto. Se, in aggiunta, sono previste anche le condizioni di seguito elencate, il fattore di compensazione potra' essere calcolato con la seguente espressione:

Fattore compensativo = $1 - (\text{somma dei fattori ponderali} / 100)$
utilizzando i fattori ponderali pertinenti riportati nella tabella successiva. Si deve rilevare che le istruzioni operative risultano di solito piu' complete nei casi in cui sia stato effettuato uno studio di rischio approfondito, del tipo dell'Analisi di Operabilita', FMEA, etc.

Condizione prevista dalle istruzioni operative	Fattore ponderale
Procedure specifiche e dettagliate per ogni singola operazione	5

Arresto di emergenza e successiva rimessa in marcia	4
Rimessa in marcia dopo manutenzione	4
Procedure per bonifica di tubazioni e serbatoi	4
Procedure di controllo per modifica di apparecchi o linee	3
Procedura di controllo per modifica di istruzioni operative	3
Procedure d'emergenza dettagliate per ciascuna ipotesi incidentale prevedibile	7

4.2.4 Sorveglianza dell'impianto (Rif. 3.1.2.9)

Per tutte le UNITA'

Per i sistemi di comunicazione impiegare uno dei fattori seguenti:

- 0.98 sistema di comunicazione sonora dalla sala controllo principale non bidirezionale
- 0.97 sistema cercapersone in dotazione ad operatori chiave e telefoni o altre apparecchiature di comunicazione sull'impianto
- 0.95 sistema di comunicazione sonora che consente comunicazioni bidirezionali da ciascun altoparlante.

Gli ulteriori fattori cumulabili sono:

- 0.90 ove tutti gli operatori possano comunicare con la sala controllo mediante radio bidirezionale da qualunque parte del complesso
- 0.95 l'impianto viene regolarmente presidiato, giorno e notte, con l'impiego di televisione a circuito chiuso per l'osservazione da vicino delle parti principali
- 0.90 sistema di sicurezza dell'impianto efficace e presidio del suo perimetro per impedirne l'accesso alle persone non autorizzate
- 0.90 efficaci sistemi antiaccensione e controllo accurato del movimento di veicoli in zone pericolose.

4.3 ATTEGGIAMENTO NEI RIGUARDI DELLA SICUREZZA (K3)

4.3.1 Gestione della sicurezza

Per l'accesso ai fattori del presente paragrafo e' necessaria esplicita dichiarazione del fabbricante nonche' idonea documentazione a sostegno dei fattori utilizzati. La sicurezza dello stabilimento deve essere gestita in modo organico, secondo procedure scritte programmatiche ed operative.

Per tutte le UNITA':

Possono essere adottati i seguenti fattori cumulabili:

- 0.90 se esiste una organizzazione centrale aziendale che definisce gli obiettivi, emana regole organizzative ed operative e stabilisce modalita' di controllo sulla gestione della sicurezza.
- 0.85 se vengono effettuate regolari verifiche (quantitative o non), da parte di strutture centrali aziendali o di strutture esterne indipendenti, sull'applicazione e dell'efficienza del sistema di gestione della sicurezza.
- 0.95 se esiste una struttura addetta alla sicurezza, a tempo pieno, anche a livello centrale aziendale, ed inoltre un responsabile delegato in stabilimento
- 0.90 se esiste una procedura di registrazione dei guasti e degli incidenti, anche evitati, con loro analisi e diffusione dei risultati.
- 0.80 se esiste un'organizzazione che preveda livelli di operativita' anche al di fuori dell'ordinario orario di lavoro per la gestione di situazioni di emergenza, anche esterne al deposito (su strada e/o ferrovia); nonche' per la ricezione di ferrocisterne che dovessero giungere agli scali ferroviari in difformita' delle programmazioni previste ponendo in crisi l'organizzazione dello scalo stesso.

4.3.2 Addestramento alla sicurezza (Rif. 3.1.3.2)

Per tutte le UNITA'

Possono essere adottati fattori cumulabili:

- 0.90 se esiste un programma di corsi regolari di formazione/ addestramento alla sicurezza dei lavoratori dipendenti (di tutti

i livelli), che prevede un impegno minimo di 8 ore/anno per uomo
0.90 come sopra per i lavoratori di ditte appaltatrici, per un minimo
di 4 ore/anno uomo.

4.3.3 Procedure di manutenzione e sicurezza (Rif. 3.1.3.3)

Per tutte le UNITA'

Le manutenzioni e le ispezioni devono essere eseguite secondo programmi specifici e documentali.

Possono essere adottati i seguenti fattori cumulabili:

0.95 se, oltre alle verifiche ed ispezioni previste dalle vigenti leggi, vengono eseguite, a cura della ditta, su base programmata, ulteriori controlli, anche con ausilio di metodologie non distruttive

0.95 come sopra, con i controlli a cura di Ente o Struttura indipendente

0.90 se viene osservato un sistema rigoroso di permessi di lavoro e di certificazioni di svincolo per i lavori da eseguire sull'impianto, con procedure conformi a quanto indicato nelle norme UNI 10144, 10145, 10146, 10148 o ad altre norme tecniche di riconosciuta validità'.

4.4 PROTEZIONI ANTINCENDIO (K4)

Questo paragrafo si occupa della riduzione del rischio attribuibile all'impiego di protezioni antincendio per ragioni strutturali, alla dotazione di pareti antincendio, alla protezione dei cavi strumenti, dei cavi elettrici, etc, necessari a tenere sotto controllo le emergenze.

4.4.1 Protezioni delle strutture (Rif. 3.2.1.1)

a) Unita' Stoccaggio fuori terra

Puo' essere adottato uno dei seguenti fattori:

0.63 Per le unita' stoccaggio fuori terra per le quali sia prevista la protezione del serbatoio e dei supporti mediante rivestimenti isolanti ed impianti fissi di raffreddamento di portata specifica non inferiore a 3 lt/min/m² di superficie da proteggere. Tali rivestimenti devono essere in grado di garantire l'integrità' del serbatoio coinvolto nell'incidente per un tempo relazionato al massimo evento incidentale previsto e comunque non inferiore a due ore.

Stante la complessità' di comportamento dell'insieme serbatoio-rivestimento protettivo, ed in attesa di ulteriori determinazioni, l'efficacia di un tale sistema di protezione deve essere dimostrata tramite l'effettuazione di prove di laboratorio da condursi secondo i seguenti criteri:

1. la curva tempo-temperatura simulante l'incendio deve essere quella da idrocarburi;
2. le prove devono essere effettuate in modo tale da simulare in maniera conservativa il comportamento reale del sistema serbatoio- rivestimento protettivo, in particolare la temperatura della superficie metallica del provino deve risultare <- 427 gradi C al termine della prova stessa;
3. per tener conto dei sistemi di protezione antincendio ad acqua, deve essere effettuata una prova della durata minima di due ore, al fine di simulare l'azione combinata dello shock termico e dei getti d'acqua in pressione.

In attesa della esatta definizione di metodologie di prova, riconosciute valide a livello nazionale, possono essere utilizzati materiali consentiti in paesi esteri a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai precedenti punti 1,2 e 3.

0.85 Qualora ne sia prevista la protezione interna con strutture cellulari di alluminio a nido d'ape, di provata efficacia, con uno spostamento del liquido di circa il 2%, e di densità' non superiore ai 45 Kg/mc +- 5%, in grado di trasferire, rapidamente e continuamente, il calore dalle pareti al liquido; consentendo così' la fuoriuscita totale del gas e mantenendo la temperatura delle pareti al di sotto di quella di collasso. In questo caso dovrà' essere comunque assicurata una resistenza al fuoco dei supporti dei serbatoi almeno R 90 ed una portata specifica dell'impianto fisso di raffreddamento non inferiore a 5 lt/min/m².

b) Serbatoi tumulati e interrati

0.50 se installati in conformita' alle norme di cui al DM 13/10/94.

Cumulabile:

0.90 se protetti per tutta la superficie con almeno 1 m di terra o altro materiale equivalente.

c) Imbottigliamento, Deposito bombole e Pompe/Compressori

0.9 per unita' completamente aperte ovvero con sola tettoia di copertura e sostegni resistenti al fuoco almeno R 90.

0.95 per costruzioni chiuse o parziali chiuse con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R 90.

4.4.2 Barriere (Rif. 3.2.1.2)

Unita' TRAVASO

0.90 se esistono pareti di separazione tra i diversi punti di travaso, ovvero da altre unita', in grado di proteggere da incendi

0.80 come sopra, se le pareti sono realizzate per resistere anche ad esplosioni.

4.4.3. Protezione delle apparecchiature dagli incendi (Rif. 3.2.1.3)

a) Per tutte le UNITA' (ove applicabile):

Devono essere previsti impianti di irrogazione a pioggia, con portata minima in accordo con la normativa vigente: per casi non previsti da normative assumere quale portata minima 10 l/min per m² di superficie da proteggere.

Fattore adottabile:

0.90 se il sistema di irrorazione e' attivabile automaticamente da rilevatori di incendio nell'area.

Gli impianti elettrici e di servizio devono essere realizzati secondo le norme di sicurezza antincendi, ed essere oggetto di specifica dichiarazione rilasciata dalla ditta installatrice, come richiesto ed ai sensi del DM 20.2.92 e dalla Circolare Min. Interni n. 24 del 26.1.93.

Se inoltre l'unita' e' dotata di impianto di rilevazione gas e incendio e di valvole motorizzate di intercettazione puo' cumularsi uno dei seguenti fattori:

0.85 se tutti i cavi strumenti, le linee di impulso ed i cavi per l'energia elettrica necessari per le funzioni di controllo in emergenza dell'unita' sono a norme CEI 20-36

0.75 come sopra ed inoltre la protezione e' in grado di resistere ad agenti corrosivi ed a fuoriuscite di liquido

0.70 nel caso in cui l'interruzione di energia elettrica sia ininfluente ai fini del controllo in emergenza dell'unita', in quanto l'intero sistema puo' essere considerato di tipo FAIL-SAFE.

4.5 ISOLAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE (K5)

I fattori adottati in questo paragrafo tengono conto delle caratteristiche che consentono il controllo delle perdite di prodotto nelle prime fasi di un evento incidentale.

4.5.1 Sistemi di drenaggio

a) Per le unita' STOCCAGGIO fuori terra:

L'area sottostante i serbatoi deve avere superficie impermeabile e compatta, dotata di pendenza adatta al drenaggio fuori dell'area, degli eventuali rilasci ed essere delimitata da cordolature di protezione di altezza compresa tra 10 e 60 cm.

Fattore di compensazione:

0.80 se la pendenza e' superiore all'1% in direzione di una fossa di raccolta, distante almeno 10 m dalla proiezione in pianta dei serbatoi stessi, e capacita' adeguata rispetto alla maggiore delle ipotesi incidentali emerse dall'analisi di rischio.

b) Per le unita' di TRAVASO

L'area sottostante le autobotti sotto movimentazione deve avere una superficie impermeabile e compatta e dotata di pendenza per il drenaggio degli eventuali rilasci in zona non critica.

Fattore di compensazione:

0.95 pendenze inferiori all'1%

0.85 se la pendenza e' almeno dell'1%

4.5.2 Sistemi a valvole

a) Per le unita' STOCCAGGIO:

Le condutture principali devono essere dotate di valvole di isolamento a comando anche a distanza con linee di servizio (se elettriche) protette dall'incendio.

Fattori di compensazione cumulabili:

0.95 se le valvole sono dotate di sistema di teleindicazione del proprio stato (chiusa/aperta)

- 0.95 se le unita' sono equipaggiate con valvole di eccesso di flusso tarate a meno del 250% del normale flusso massimo
- 0.70 se, in caso di incidente su un serbatoio, e' garantita la possibilita' di spiazzamento del prodotto per una capacita' corrispondente a quella del serbatoio di maggiori dimensioni presente nell'unita'
- 0.70 se esiste un sistema di pompaggio di acqua che permette l'allagamento rapido di un serbatoio interessato da un rilascio nella zona liquido.

b) Per le unita' TRAVASO ed IMBOTTIGLIAMENTO

Le condutture principali devono essere dotate di valvole di isolamento a comando anche a distanza con linee di servizio (se elettriche) protette dall'incendio.

Fattori cumulabili utilizzabili:

- 0.85 se le unita' sono equipaggiate con le valvole di accesso di flusso tarate a meno del 250% del normale flusso massimo.
- 0.80 se i collegamenti mobili sono realizzati con unita' di accoppiamento autosigillanti in caso di strappo.
- 0.70 per la sola unita' di travaso, se sono previsti metodi e procedure per l'intercettazione a distanza di eventuali rilasci del vettore in travaso.

4.5.3 Ventilazione e diluizione

Fermo restando che zone posizionate sotto il piano campagna sono da evitare; per le unita' che presentano tali zone, (ad esempio pozzetti per pompe e bascule installate in unita' travaso) deve farsi ricorso a rilevatori di gas e idonei sistemi di ventilazione ad attivazione automatica, atti a diluire il gas.

a) Per le unita' di TRAVASO, IMBOTTIGLIAMENTO e POMPE (dove applicabile)

Deve essere assicurata una efficiente ventilazione naturale tramite l'utilizzo di locali prevalentemente aperti.

Fattori di compensazione adottabili:

Cumulabili:

- 0.90 se esiste aspirazione e/o ventilazione forzata aggiuntiva (per le zone critiche dell'unita') sempre attiva durante le ore lavorative
- 0.90 se esistono dispositivi di rilevazione gas tarati al 25% del limite inferiore di esplosivita'.

b) Per tutte le UNITA':

- 0.90 se esistono cortine di vapore o barriere d'acqua, attivabili da luogo sicuro in caso incidentale, atte a favorire la diluizione di perdite e comunque a separare unita' adiacenti o comportamenti critici della medesima unita'. Si considerano efficaci se hanno altezza almeno pari all'altezza dell'unita' da proteggere e se sono realizzate, in caso di acqua con portate atte a fronteggiare la massima perdita ipotizzabile, e comunque con almeno 50 l/min per m lineare di barriera.

4.6 OPERAZIONI ANTINCENDIO (K6) (Rif. 3.2.3)

I fattori considerati in questo paragrafo tengono conto anche della possibilita' di intervenire rapidamente su un incidente nella fase iniziale, per impedirne o ritardarne in modo significativo l'evoluzione in incidente di piu' vaste proporzioni e per dar modo di attivare opportuni piani di emergenza.

Le specifiche relative all'addestramento del personale ed alle verifiche periodiche degli impianti di protezione attiva devono risultare da apposita documentazione.

4.6.1 Allarmi per incendio (Rif. 3.2.3.1)

Rilevatori di incendio devono essere installati nelle zone critiche dell'impianto: l'intero sistema deve essere realizzato secondo le normative vigenti.

Per tutte le Unità'

E' adottabile uno dei seguenti fattori:

- 0.90 se la rete di rilevazione di incendio e' in grado di reagire ad eventi in qualsiasi punto dell'unita' entro 1 minuto.
- 0.95 se la rete copre solo parzialmente l'unita', con tempo di reazione inferiore a 5 minuti.

A tale ultimo sistema e' equivalente la rete di tubazioni termofondenti di adduzione dell'aria compressa alle valvole pneumatiche d'isolamento del tipo Fail-Safe, qualora la chiusura delle valvole determini anche l'azionamento dei dispositivi di

allarme.

Fattore cumulabile

0.90 se gli allarmi sono collegati direttamente al presidio permanente di stabilimento.

4.6.2 Impianti fissi di estinzione (Rif. 3.2.3.3)

Sono compresi sotto questa voce gli impianti di raffreddamento. Gli impianti devono essere realizzati secondo gli standard minimi previsti dalle norme vigenti o da regole di buona tecnica. Le condizioni di portata e di pressione devono essere adeguate a fronteggiare il massimo evento incidentale ipotizzabile per un tempo minimo di 3 ore. La rete idrica deve essere mantenuta normalmente in pressione ed i sistemi di pompaggio devono essere ad avviamento automatico per bassa pressione rete. L'erogazione d'acqua alle singole utenze deve essere garantita da pulsanti a comando remoto posizionati almeno:

-) nella Sala Pompe Antincendio;

-) nella Palazzina Uffici;

-) in prossimità di ogni elemento pericoloso del deposito.

Per tutte le UNITA':

Fattori adottabili cumulabili:

0.90 se viene adottata una alimentazione di tipo "superiore" secondo quanto previsto da UNI-VVF 9490.

0.70 se vengono effettuate prove periodiche, con cadenza almeno mensile, degli impianti.

4.6.3 Estintori portatili (Rif. 3.2.3.2)

Ove disposto dalle vigenti norme, deve essere prevista una adeguata disponibilità di apparecchi portatili di estinzione collocati in punti accessibili e segnalati.

Per tutte le UNITA':

Fattori adottabili cumulabili:

0.90 se sono disponibili apparecchiature carrellate

0.90 se sono disponibili bobine di manichette antincendio in grado di servire l'intera area dell'unità'.

4.6.4 Assistenza dei Vigili del fuoco (Rif. 3.2.3.6)

Per tutte le UNITA':

Per i pompieri di stabilimento, utilizzare un fattore pari a $1 - (0,05 * n)$, ove n è il numero dei pompieri di stabilimento, (sino ad un max di 5).

Fattori adottabili per intervento del Corpo Nazionale VVF:

0.90 se esiste una sede operativa VV.F. entro il raggio di 3 Km dallo stabilimento

0.70 se nel raggio di 3 Km dallo stabilimento esiste più di una sede operativa VV.F.

4.6.5 Cooperazione di stabilimento (Rif. 3.2.3.7)

Deve essere previsto un programma di addestramento per i lavoratori interni all'uso delle apparecchiature antincendio disponibili. Le esercitazioni devono essere effettuate con le modalità indicate nel piano di emergenza interna ed essere documentate su apposito registro.

Per tutte le UNITA':

Fattori adottabili cumulabili:

0.90 se sono effettuate esercitazioni almeno semestrali congiunte tra gli operatori dell'impianto e i vigili di stabilimento (se esistenti) con richiesta di partecipazione al personale del Corpo Nazionale VV.F.

0.90 se sono previste per tutti gli operatori anche prove con fiamme, presso appositi campi di istruzioni, con frequenza almeno annuale.

La partecipazione a tali prove deve essere certificata.

4.7 CALCOLO DEGLI INDICI "COMPENSATI"

Per ciascuna sotto unità' di suddivisione del deposito di GPL, si esegue il calcolo dei fattori globali di compensazione, da K1 a K6, partendo dai singoli fattori forniti nei paragrafi da 4.1 a 4.6.

Ciascun fattore è dato dal prodotto dei fattori singoli assegnati entro la voce pertinente.

Qualora non sia stato impiegato alcun fattore, il valore di K è pari ad 1.

Gli indici "compensati" sono ottenuti partendo da quelli "intrinseci" e impiegando le seguenti espressioni:

$F' = F * (K1 * K3 * K5 * K6)$

C' = C* (K2*K3)

A' = A* (K1*K2*K3*K5)

G' = G* (K1*K2*K3*K4*K5*K6)

Si ottengono così due serie di indici "intrinseci" e "compensati".

Il confronto tra di loro consente, da un lato la identificazione dell'unità relativamente più "critica" nonché la natura di tale "criticità" (dal punto di vista dell'incendio o dall'esplosione confinata o non), dall'altro la verifica di come l'applicazione degli accorgimenti impiantistici ed organizzativi ha ridotto la "pericolosità potenziale" dell'impianto. E' inoltre possibile trarre elementi indicativi per interventi di miglioramento impiantistici.

5. CATEGORIZZAZIONE DELLE UNITA'

Ai fini di questo metodo, la Categorizzazione si ottiene selezionando le unità con gli indici generali G e G' più elevati, inserendone i valori nei campi forniti dalla tabella seguente:

Indice di rischio generale	Categoria
0 - 100	A
101 - 1100	B
1101 - 12500	C
> 12500	D

Alle unità (o sotto unità) sono quindi associate due Categorie, espresse come lettere alfabetiche, rappresentanti, in modo sintetico, rispettivamente la massima situazione di pericolosità nelle condizioni di rischio "intrinseco" e di rischio "compensato" determinato dal livello di qualità delle soluzioni impiantistiche ed organizzative utilizzate.

==== SI VEDANO FIGURE PAGG. 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 ====

APPENDICE III

METODO PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE

DEGLI EVENTI INCIDENTALI ASSOCIABILI AI DEPOSITI DI GPL

1 - GENERALITA'

L'analisi incidentale che il fabbricante e' tenuto a presentare nel rapporto di sicurezza deve includere l'identificazione degli eventi incidentali (top events, eventualmente raggruppati in incidenti di riferimento rappresentativi) e delle possibili evoluzioni (scenari incidentali), la valutazione delle relative conseguenze in termini di danno per l'uomo e le strutture.

La valutazione dell'analisi del fabbricante deve tener conto del fatto che la finalità dell'individuazione incidentale non e' costituita dalla semplice identificazione degli eventi incidentali, ma anche dalla ricerca ed analisi delle cause iniziatrici, delle concause e degli elementi propaganti la sequenza incidentale; cio' al fine di identificare, nella specificità dell'impianto in esame, tutte le possibilità di prevenire l'incidente e/o di minimizzare i termini di sorgente con cui esso si può presentare. Quanto sopra si deve pertanto tradurre nella puntuale indicazione, da parte del fabbricante, delle misure di prevenzione e/o di protezione adottate o proposte e che saranno in generale di natura sia impiantistica che operativa e gestionale.

Il perseguimento di questa finalità costituisce preciso obbligo del fabbricante che deriva, non solo dal DPCM 31 marzo 1989, ma anche direttamente dal DPR 175/88, ai sensi dell'art. 5, lettera b), punti da 4 a 6. La verifica della adeguatezza dell'analisi svolta dal fabbricante ad intesa alle suddette finalità dovrà pertanto costituire uno degli argomenti di maggiore attenzione nella valutazione del rapporto di sicurezza, non solo per assicurare la correttezza dell'approccio analitico del fabbricante e l'attendibilità delle relative risultanze, ma anche per ottenere un effettivo riscontro con la realtà dell'impianto (ove esistente) o del progetto (per impianti nuovi o modifiche di impianti esistenti). I principi informativi di cui sopra devono essere tenuti presenti anche nella valutazione dell'analisi puntuale che il fabbricante deve aver compiuto, tenendo conto in termini specifici della realtà

contingente dell'impianto e del sito in cui questo si colloca, al fine di valutare i possibili scenari incidentali; tale analisi pertanto deve essere stata finalizzata anche alla identificazione di tutte le opportunita' praticabili per una mitigazione degli effetti dannosi possibili, sia in termini di provvedimenti e predisposizioni impiantistiche, sia di configurazione dei piani di emergenza e relative procedure di attivazione, allertamento e intervento. In questo ambito, sara' cura del valutatore assicurarsi, non solo dell'adeguatezza dell'approccio generale seguito dal fabbricante nel predisporre il proprio piano di emergenza interno e dei relativi criteri adottati, ma anche della corretta esposizione dei termini di sorgente per la pianificazione di emergenza esterna, anche ai sensi delle linee-guida predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile (1).

Tutto cio' premesso, la valutazione dell'analisi incidentale del fabbricante sara' condotta verificando:

1. la suddivisione del deposito in unita' logiche (vedi successivo punto 2);
2. l'individuazione degli eventi incidentali descritti nel rapporto di sicurezza e dei relativi scenari (vedi successivo punto 3);
3. la definizione dei valori di soglia degli effetti fisici caratterizzanti i danni a persone e strutture (vedi successivo punto 4);
4. la determinazione delle distanze di danno a persone e strutture (vedi successivo punto 5).

(1) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile: "Pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante. Linee-guida", Roma, 18 gennaio 1994.

2 - SUDDIVISIONE DEL DEPOSITO IN UNITA' LOGICHE

I criteri per l'individuazione delle unita' logiche di suddivisione del deposito di GPL sono quelli riportati al punto 3.1 dell'Appendice II alle presenti disposizioni.

L'individuazione degli eventi incidentali e la valutazione delle conseguenze vanno effettuate relativamente a ciascuna delle unita' logiche di cui sopra.

3 - EVENTI INCIDENTALI E RELATIVI SCENARI

Ai fini dell'applicazione ai depositi di GPL, l'individuazione degli eventi incidentali va effettuata dal fabbricante, per ognuna delle unita' logiche definite al precedente punto 2 e cosi' come definito nel DPCM 31 marzo 1989, per mezzo dell'analisi storica, dell'applicazione delle liste di controllo e, almeno per impianti nuovi o per le modifiche di quelli esistenti, di studi di dettaglio. Per quanto riguarda questi ultimi si rileva che, data la natura degli impianti in oggetto, in cui prevalgono gli aspetti componentistici e umani su quelli di processo, la tecnica di "Analisi di operativita' (HAZOP)", gia' richiamata a titolo esemplificativo nel DPCM citato, si presta ad una applicazione idonea solo se supportata da una puntuale applicazione di liste di controllo intese in particolare all'individuazione di rotture occasionali e degli errori umani; nel caso specifico si possono applicare piu' efficacemente altre tecniche simili, quali la "Analisi dei modi ed effetti di guasto (FMEA)" o il "What if".

Nel caso specifico dei depositi di GPL, data l'abbondanza di risultanze storiche disponibili e l'elevato grado di uniformita' degli impianti, dovra' essere data particolare importanza all'analisi storica. Questa dovra' essere condotta dal fabbricante in termini puntuali, verificando l'applicabilita' al proprio impianto degli eventuali insegnamenti da trarre in termini di incidenti ipotizzabili, loro cause, conseguenze e provvedimenti intrapresi per la loro prevenzione, cosi' come esplicitamente richiamato dal DPCM citato. Non debbono ritenersi rispondere a tale esigenza elaborazioni statistiche espresse in termini sintetici e aggregati.

Dal punto di vista fenomenologico, tutti gli eventi individuati possono essere comunque ricondotti ad una perdita di contenimento e al conseguente rilascio nell'ambiente circostante di GPL.

In funzione delle modalita' con cui avviene la perdita di contenimento, dell'apparecchiatura coinvolta e delle circostanze al contorno (alcune delle quali definibili solo in termini statistici,

quali ad esempio condizioni meteorologiche, direzione del vento, dimensione della rottura, presenza di punti di innesco, ecc.) l'evento incidentale puo' evolversi secondo uno dei seguenti scenari:

- INCENDIO
1. incendio di pozze di liquido (POOL-FIRE);
 2. incendio di vapori effluenti a bassa velocita' o a fase getto esaurita (FLASH-FIRE);
 3. incendio di vapori effluenti ad alta velocita' (JET-FIRE);
 4. incendio di vapori in espansione a seguito di BLEVE (FIREBALL);
- ESPLOSIONE
1. esplosione di nube di vapori in ambiente non confinato (UVCE);
 2. esplosione di nube sviluppata in ambiente ad elevato grado di confinamento (VCE).

tenendo conto che alcuni di questi possono discendere come conseguenza secondaria di altri (ad esempio un POOL-FIRE o un JET-FIRE seguono spesso l'esplosione di una nube di vapori).

Pur rimanendo l'individuazione degli eventi incidentali ipotizzabili e dei relativi scenari sotto la piena responsabilita' del fabbricante, che avra' proceduto in termini analitici e sulla base della realta' contingente del proprio impianto e del relativo sito, il valutatore potra' tener conto in linea generale, salvo casi specifici ed eccezionali, delle considerazioni di seguito riportate.

TIPOLOGIE DI EVENTI INCIDENTALI

Alcune particolari tipologie di eventi incidentali, salvo casi eccezionali, potranno essere ragionevolmente escluse dal novero di quelle da prendersi a riferimento, purché siano verificate determinate condizioni puntuali di carattere impiantistico e sia assicurato un adeguato livello di qualita', impiantistica e gestionale, correlabile alle risultanze del metodo indicizzato.

Se tali condizioni sono soddisfatte si puo' ritenere che le tipologie incidentali di seguito indicate, pur non essendo escludibili in termini deterministici per impossibilita' fisica di accadimento, siano associabili ad eventualita' cosi' remota da costituire comunque un contributo marginale al rischio globale presentato dal deposito e in tal senso, salvo casi particolari, essere ritenute trascurabili ai fini di una valutazione complessiva del deposito stesso.

Collasso termico con BLEVE del serbatoio

Puo' essere ritenuto un rischio marginale nel caso in cui sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- i serbatoi sono interrati o tumulati;
- i serbatoi sono coibentati, con coibentazione incombustibile, aderente e resistente a sollecitazione meccanica, e l'unita' e' di categoria B o migliore.

Collasso termico con BLEVE di auto/ferrocisterna

Puo' essere ritenuto un rischio marginale nel caso in cui l'unita' e' di categoria B o migliore, e le rampe di carico/scarico sono:

- dotate di muri tagliafiamme che schermano interamente l'auto/ferrocisterna dalle maggiori possibili fonti di incendio persistente nell'impianto fisso (2);

(2) La condizione puo' essere soddisfatta, anche senza muro tagliafiamme, purché il fabbricante dimostri che il massimo incendio possibile nelle altre unita' distinte dal punto di travaso produca sull'auto/ferrocisterna un irraggiamento persistente inferiore a 20 Kw/m²

- dotate di impianto fisso di raffreddamento;
- prive di dispositivi di pesatura a bascula posti in pozzetti e/o ambienti interrati, che non siano dotati di idonei sistemi di ventilazione e di rilevatori di gas;
- dotate di sistema di intercettazione rapido a distanza sia dal lato rampa che dal lato auto/ferrocisterna.

Rottura maggiore di serbatoio, tubazione e macchinario di movimentazione

Puo' essere ritenuto marginale il rischio derivante da rottura di serbatoio, tubazione e macchinario di movimentazione con un diametro equivalente superiore a:

- 4" se l'unita' e' di categoria C;
- 3" se l'unita' e' di categoria B;
- 2" se l'unita' e' di categoria A;

nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i serbatoi, le tubazioni ed il macchinario di movimentazione sono protetti dall'urto di mezzi mobili sull'intero loro sviluppo;
- le operazioni di sollevamento di carichi pesanti e l'accesso di autogru' in prossimita' dell'unita' e' ammesso solo con tubazioni intercettate;
- sia adottato un sistema di gestione della sicurezza che preveda, in caso di condizione anomala per bassa temperatura, la messa fuori servizio del sistema interessato e la verifica delle zone potenzialmente coinvolte, mediante esame radiografico o equivalente, per rilevare l'eventuale presenza di cricature;
- siano adottate procedure operative specifiche a salvaguardia dell'eccessivo abbassamento di temperatura nei serbatoi sia in fase di messa in servizio, sia in depressurizzazione.

SCENARI INCIDENTALI E TERMINI DI SORGENTE

1. La probabilita' che l'innescò di una nube di GPL determini un'esplosione di nube di tipo non confinato (UVCE) anziche' un FLASH- FIRE, dipende essenzialmente dalla geometria del luogo ove la nube si estende e dalla massa nei limiti di infiammabilita'. Non e' irragionevole supporre che tale probabilita', sia non trascurabile solo quando:

- il rilascio interessi un ambiente essenzialmente chiuso;
- quantita' di vapore entro i limiti di infiammabilita' sia maggiore di 1,5 t, se in ambiente parzialmente confinato (es. in presenza di grossi edifici o apparecchiature industriali nello spazio di sviluppo della nube);
- quantita' di vapore entro i limiti di infiammabilita' sia maggiore di 5 t, se in ambiente non confinato.

Al di sotto dei limiti predetti, il contributo dell'esplosione di nube al rischio globale puo' ritenersi marginale e pertanto non rilevante ai fini di una valutazione complessiva del deposito.

2. lo scenario incidentale corrispondente ad un FLASH-FIRE derivante da rilascio continuo non presenta, a parita' di distanze di impatto, una effettiva pericolosita' paragonabile a quella delle altre tipologie di scenario incidentale; infatti in questo caso il FLASH- FIRE si sviluppa in modo direzionale e conseguentemente con una ridotta area di impatto. Inoltre il danno si presenta solo dove la nube ha una concentrazione entro il 50% del limite inferiore di infiammabilita', condizione difficilmente raggiunta all'interno degli edifici che si potrebbero trovare lungo il percorso della nube, stante anche la presumibile limitatezza della durata di rilascio. Questa considerazione va tenuta presente in particolare con riferimento alla condizione atmosferica F.2, in quanto rappresentativa di condizioni tipicamente notturne; in questi casi infatti la quasi totalita' della popolazione residente si dovrebbe trovare all'interno di edifici abitativi, mentre la popolazione occasionale e/o fluttuante sarebbe comunque pressochè assente.

Peraltro, nel caso di condizioni atmosferiche di elevata stabilita' e con calma di vento, lo scenario del FLASH FIRE dovrebbe risultare meno gravoso per il territorio esterno allo stabilimento, dato il ristagno della nube all'intorno del punto di rilascio; in queste condizioni assume una maggiore rilevanza in termini di distanze di impatto, lo scenario di UVCE, per il quale si rimanda al successivo punto 5, con riferimento al commento alla Fig. III/4c.

Nell'applicazione di quanto previsto al punto 3 dell'Appendice IV, in relazione alla compatibilita' territoriale, risulta pertanto giustificato, salvo casi eccezionali, fare riferimento alle distanze relative alla condizione atmosferica D.5.

3. Le distanze di danno per il JET-FIRE (vedi Fig. III/2) sono da prendere in considerazione, salvo casi eccezionali, solo per il possibile effetto domino. In effetti, la nettissima direzionalita' del fenomeno rende minima l'area colpita e di conseguenza la probabilita' che una data persona si trovi in tale area al momento dell'incidente: cio' porta normalmente a ritenere il JET-FIRE come un contribuente minore al rischio globale per le persone.

4. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei termini di sorgente impiegati per il calcolo delle conseguenze da parte del fabbricante, si tenga presente che i tempi mediamente assunti per

il rilascio da rottura di tubazione nel caso di sostanze pericolose non tossiche, quale il GPL, sono nel campo di:

- 20-40 sec in presenza di valvole motorizzate ad azionamento automatico;
- 1 min-3 min in presenza di valvole motorizzate con allarme ad azionamento a mezzo di pulsanti di emergenza installati in piu' punti del deposito
- 3 min-5 min in presenza di valvole motorizzate ad azionamento remoto manuale da un solo punto;
- 10-30 min in presenza di valvole manuali.

Stante la assunta rappresentativita' delle categorie di classificazione delle unita', basata sul metodo indicizzato, nei riguardi della qualita' media, impiantistica e gestionale, realizzata ai fini della sicurezza, si ritiene di poter associare, salvo diverse informazioni puntuali in merito, i valori al limite inferiore del campo con le unita' di categoria A o B, quelli al limite superiore con quelli di categoria C o D.

4 - VALORI DI SOGLIA

Gli effetti fisici, derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili, possono determinare danni a persone o strutture in funzione della loro intensita' e della durata. Il danno e' correlabile all'effetto fisico mediante modelli di vulnerabilita' piu' o meno complessi. Ai fini valutativi, almeno nel caso dei depositi di GPL, e' da ritenersi sufficientemente accurata una trattazione semplificata basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene che il danno accada con certezza.

Ai fini della valutazione dei depositi di GPL, in particolare, la possibilita' di danni a persone o a strutture e' definita sulla base del superamento dei valori di soglia quantitativamente espressi in Tab. III.1.

Tali valori, congruenti con quelli definiti nelle linee-guida di pianificazione di emergenza esterna del Dipartimento della Protezione Civile, gia' citate nel punto 1, rappresentano rispettivamente i limiti entro i quali si ritengono possibili:

- effetti estesi di letalita';
- effetti di inizio letalita';
- effetti comportanti lesioni gravi irreversibili;
- effetti comportanti lesioni reversibili;
- danni gravi alle strutture e possibili effetti domino.

Le necessita' dell'utilizzo dei valori di soglia definiti deriva non solo dall'esigenza di assicurare la necessaria uniformita' di trattamento per i diversi impianti, ma anche per rendere congruenti i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza esterna e soprattutto per consentire una corretta applicazione degli elementi di compatibilita' territoriale, di cui al punto 3 dell'Appendice IV. Qualora le distanze di danno esposte dal fabbricante nel rapporto di sicurezza si riferiscano a valori di soglia significativamente diversi ovvero ad altri modelli di vulnerabilita', dovranno essere riportate in sede di valutazione, almeno in termini approssimativi mediante estrapolazione, ai valori di soglia di cui alla Tab. III/1. Gli effetti fisici da prendere in considerazione per i depositi di GPL sono i seguenti.

Radiazione termica stazionaria (POOL-FIRE, JET-FIRE)

I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unita' di superficie esposta (kW/m²). I valori numerici si riferiscono alla possibilita' di danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilita' dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento.

Il valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili, particolarmente in presenza di protezioni coibenti, potra' essere necessario riferirsi a valori piu' appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva possibile durata dell'esposizione.

Radiazione termica variabile (FIREBALL)

Il fenomeno e' caratterizzato da una radiazione termica variabile nel

tempo e della durata dell'ordine di 10-40 secondi, dipendentemente dalla quantita' di GPL, coinvolta. Poiche' in questo campo la durata, a parita' di intensita' di irraggiamento, ha un'influenza notevole sul danno atteso, e' necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica assorbito (kJ/m²).

Nel caso in cui l'analisi effettuata dal fabbricante si esprima in termini di intensita' di irraggiamento e di durata del FIREBALL, si potra' risalire alla distanza a cui si determina il valore prefissato della dose termica, ricercando, eventualmente per estrapolazione, quella distanza a cui si ha (4):

(4) La correlazione riportata e' stata linearizzata per semplicita' di applicazione, tenendo conto di tale circostanza nella scelta dei valori di soglia di cui alla Tab. III/1. La sua validita' deve pertanto ritenersi legata esclusivamente allo scopo qui proposto.

Intensita' di irraggiamento (kW/m²)=Dose termica prefissata (kJ/m²)/Durata (sec)

Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE)

Considerata la breve durata di esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 sec., corrispondente al tempo di passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo nell'area di sviluppo fisico della fiamma. Pertanto e' da attendersi una letalita' estesa solo entro i limiti di infiammabilita' della nube (LFL). Eventi occasionali di letalita' possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma che possono essere presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilita', a causa di possibili disuniformita' nella nube; a tal fine si puo' ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalita' si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.

Onda di pressione (UVCE, VCE)

Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce non solo alla letalita' diretta dovuta all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar), ma anche alla letalita' indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatto di frammenti e specialmente crollo di edifici (0,3 bar).

I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda d'urto.

Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar) e' stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.

Proiezione di frammenti (BLEVE)

La proiezione del singolo frammento, eventualmente di grosse dimensioni, viene considerato essenzialmente per i possibili effetti domino causati dal danneggiamento di strutture di sostegno o dallo sfondamento di serbatoi ed apparecchiature.

Data l'estrema ristrettezza dell'area interessata dall'impatto e quindi la bassa probabilita' che in quell'area si trovi in quel preciso momento un determinato individuo, si ritiene che la proiezione del singolo frammento di grosse dimensioni rappresenti un contribuente minore al rischio globale rappresentato dal deposito per il singolo individuo (in assenza di effetti domino).

5 - DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DI DANNO

La determinazione delle distanze di danno dovra' essere stata eseguita dal fabbricante nella considerazione delle specificita' della propria situazione.

Essa deve essere stata condotta in termini analitici e la sua correttezza sostanziale rimarra' comunque sotto la responsabilita' del fabbricante, cosi' come l'individuazione degli eventi incidentali credibili e dei relativi scenari.

Quanto contenuto nel precedente punto 3 e nelle successive Fig. da III/1 a III/5b non rappresentano in questo senso uno strumento analitico autonomo ad uso del fabbricante, ma semplicemente un riferimento comparativo ad uso del valutatore del rapporto di sicurezza. In tal senso e', tra l'altro, ammissibile che le

determinazioni del fabbricante possano portare a risultati diversi, purché ciò avvenga a seguito di precisi e circostanziati motivi razionali, che potrà essere chiesto al fabbricante di giustificare sul piano tecnico/scientifico.

Elementi che tipicamente possono portare a tali diversità sono, a titolo esemplificativo condizioni meteorologiche locali non rappresentabili dalle condizioni di riferimento D.5 o F.2, presenza di barriere d'acqua o di vapore in grado di operare efficacemente un abbattimento della nube di GPL con conseguente riduzione delle sue dimensioni, effetti di schermo verso aree vulnerabili (ad es. ad opera degli stessi tumuli di serbatoi), uso esclusivo di miscele pesanti o butano ecc.

Premesso quanto sopra, le successive Fig. da III/1 a III/5b forniscono al valutatore del rapporto di sicurezza un utile riferimento per le distanze di danno da attendersi in condizioni mediamente conservative. Nella comparazione con le risultanze analitiche espresse nel rapporto di sicurezza sarà necessario tenere conto delle particolari assunzioni fatte nel ricavare quanto espresso nelle figure citate.

Figura III/1 (POOL-FIRE)

La sostanza è stata assunta conservativamente come butano. La geometria della pozza è circolare e le distanze debbono intendersi misurate dal bordo della pozza.

Figura III/2 (JET-FIRE)

La sostanza è stata assunta conservativamente come propano. Le portate di efflusso (vedi tabellina in calce alla figura) sono state valutate assumendo una temperatura di stoccaggio pari a 25°C, con rilascio in fase liquida. Si è che l'intera massa rilasciata sia trascinata, il 40% ca. come vapore di flash e il rimanente come aerosol, e che partecipi all'incendio a getto (questa ipotesi è valida per il propano, ma potrebbe risultare eccessivamente conservativa per miscele più pesanti).

Si richiama l'attenzione sul fatto che le distanze indicate in figura sono in direzione del getto, in quanto queste sono rilevanti al fine di valutare la possibilità che un obiettivo vulnerabile sia ingolfato in fiamma. Un irraggiamento significativo si presenta in direzione trasversale rispetto alla fiamma solo a brevi distanze dall'asse del getto (dell'ordine di pochi metri), circostanza che avvalorata il considerare che il JET-FIRE come un contribuente minore per il rischio alle persone (salvo eventuali effetti dominio).

Figura III/3 (FIREBALL)

La sostanza è stata assunta conservativamente come propano. La quantità coinvolta nel FIREBALL è stata determinata considerando il serbatoio, al momento del collasso, pieno al 75% del massimo grado di riempimento consentito (420 Kg/m³); al collasso si è assunto che segua l'espansione del vapore di flash (ca. 40% della quantità totale), con il trascinarsi di ulteriore liquido sotto forma di aerosol, con un contributo ponderale pari a quello del vapore flash. Dalle assunzioni fatte consegue che partecipano 0,252 t di propano per ogni m³ geometrico del serbatoio.

Figure III/4a e 4b (UVCE da rilascio istantaneo)

La sostanza è stata assunta conservativamente come propano. Per la valutazione della quantità rilasciata in nube, in termini di contenuto del serbatoio, flash iniziale e trascinarsi di aerosol, si sono assunte le stesse ipotesi di base del caso precedente (FIREBALL). Il fattore di diluizione iniziale della nube, termine di sorgente significativo per il calcolo della dispersione come nube pesante, è stato assunto pari a 35; inoltre, ipotizzando che l'innesco avvenga nelle condizioni di dispersione più sfavorevole possibili, si è assunto che il 60% ponderale dell'intera nube sia in condizioni di infiammabilità e che l'epicentro dell'esplosione sia nella condizione di massimo allontanamento della nube prima della sua diluizione sotto i limiti di infiammabilità.

L'insieme di tali due ultime ipotesi rappresenta una condizione che, pur possibile, può essere piuttosto conservativa, ma giustificabile nell'ambito di una valutazione di carattere generale svincolata da ogni contesto specifico. Una più realistica e puntuale valutazione delle condizioni di dispersione, più probabili al momento di un eventuale innesco della nube, con conseguente rivalutazione della massima quantità esplodibile, può essere fatta solo a seguito di

una specifica analisi delle condizioni locali ed in particolare della natura e della localizzazione dei possibili punti di innesco in relazione alla fonte di rilascio.

L'applicazione di modelli di dispersione per rilascio istantaneo piuttosto che quelli per rilascio continuo, e' da considerarsi piu' corretta in tutte quelle situazioni per le quali la durata di rilascio ipotizzata e' minore del tempo necessario affinche' la nube si evolva fino ai limiti di infiammabilita' e raggiunga lo stato stazionario. Cio' si verifica a seguito di rilasci di grossa entita' che portano in breve tempo allo svuotamento pressoché totale di un serbatoio (ad es. cedimento catastrofico per infragilimento a freddo) oppure a seguito di rilasci prontamente intercettati (ad es. rottura di una tubazione con intervento di una valvola di intercettazione automatica).

Nel primo dei casi tipici esposti, cedimento catastrofico di un serbatoio, con le assunzioni conservative fatte, consegue la partecipazione di 0,1512 t di propano per ogni m³ geometrico del serbatoio; nel secondo dei casi tipici, rottura tubazione con intercettazione tempestiva, la valutazione della quantita' coinvolta puo' essere agevolmente fatta sulla base delle portate deducibili dalla tabella in calce alla Fig. III/4c e dei tempi di intercettazione (da 20 a 40 secondi ove applicabili) di cui al punto 3.

Lo scenario di UVCE dovra' essere preso in considerazione o meno cosi' come indicato al punto 3, in relazione alla quantita' di vapore entro i limiti di infiammabilita' e alla configurazione dell'ambiente entro cui si sviluppa la nube.

Figura III/4c (UVCE da rilascio continuo)

La sostanza e' stata assunta conservativamente come propano. Per la valutazione della portata di alimentazione della nube, si e' assunto che, oltre al vapore di flash e al trascinamento del relativo aerosol, partecipi anche l'evaporazione della pozza di GPL ricaduta al suolo dal getto; date queste condizioni, risulta sufficientemente realistico assumere per i calcoli che l'intera portata rilasciata vada ad alimentare la nube. Il fattore di diluizione iniziale della nube, termine di sorgente significativo per il calcolo della dispersione come nube pesante, e' stato assunto pari a 10; inoltre si e' assunto che si trovi in condizioni di infiammabilita' tutta la massa che si trova nella nube al momento in cui questa raggiunge il suo stato stazionario, (successivamente la nube non puo' piu' incrementare la propria massa) valutata conservativamente come l'intera portata che effluisce nell'intervallo di tempo necessario affinche', sotto l'azione del vento, la nube raggiunga la distanza corrispondente al LFL.

Questa ipotesi potrebbe non risultare conservativa nel caso di condizioni atmosferiche di elevata stabilita' e calma di vento, poiche' la geometria di dispersione sarebbe significativamente diversa, con ristagno della nube nell'area di rilascio. In tale caso non e' irragionevole supporre che possa partecipare all'esplosione una quantita' dell'ordine del 15-20% della quantita' totale rilasciata, con epicentro dell'esplosione prossimo al punto di rilascio.

La Fig. III/4c rimane comunque utilizzabile purché la quantita' coinvolta venga valutata, non sulla base della tabella in calce la figura stessa, ma secondo le considerazioni esposte sopra.

Per ipotesi meteorologiche piu' generali, tipicamente rappresentabili dalle classi atmosferiche D.5 e F.2, la tabella in calce alla figura fornisce direttamente, sulla base dell'ipotesi di rottura e della classe meteorologica, la quantita' massima coinvolta nell'esplosione e la distanza dell'epicentro dal punto di rilascio che va aggiunta alla distanza ricavata dalla figura stessa per determinare quella di danno.

Lo scenario UVCE dovra' essere preso in considerazione o meno, cosi' come indicato al punto 3, in relazione alle quantita' di vapore entro i limiti di infiammabilita' e alla configurazione dell'ambiente entro cui si sviluppa la nube.

Figura III/5a e 5/b (FLASH-FIRE da rilascio istantaneo e da rilascio continuo, rispettivamente)

Per le assunzioni che sono alla base di queste figure, valgono le stesse considerazioni gia' fatte per le figure corrispondenti

dell'UVCE.

Non si applicano in questo caso le considerazioni relative all'epicentro, ne' quelle relative all'eventuale marginalita' degli scenari.

Tab. III/1

Valori di riferimento per la valutazione degli effetti

Scenario incidentale	SOGLIE DI DANNO A PERSONE E STRUTTURE				
	Elevata letalita'	Inizio letalita'	Lesioni irrever- sibili	Lesioni rever- sibili	Danni alle strutture Effetti domino
Incendio (radiazione termica stazio- naria)	12,5 kW/m2	7 kW/m2	5 kW/m2	3 kW/m2	12,5 kW/m2
BLEVE/ Fireball (radiazione termica variabile)	raggio fireball	350 kJ/m2	200 kJ/m2	125 kJ/m2	100m da parco bombole 600m da stoccaggio in sfere 800m da stoccaggio in cilindri
Flash-fire (radiazione termica istanta- nea)	LFL	1/2 LFL	---	---	
UVCE (sovrapres- sione di picco)	0,6 bar (0,3 bar)*	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar

*: Da assumere in presenza di edifici o altre strutture il cui collasso possa determinare letalita' indiretta.

=== SI VEDANO FIGURE PAGG. 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 ==

Fig. III/5b

FLASH-FIRE Rilascio continuo propano

Classe di stabilita' atmosferica				
D5				
Diametro equiv. rottura (mm)	Portata efflusso (kg/s)	Quantita' gas tra UFL e LFL (kg)	D a LFL (m)	D a 1/2 LFL (m)
25	3,5	30	40	60
50	15	200	70	110
75	34	680	100	160

100	62	1750	145	215
150	139	6440	230	340

(segue)

Fig. III/5b (seguito)
FLASH-FIRE Rilascio continuo propano

		Classe di stabilita' atmosferica		
		F2		
Diametro equiv. rottura (mm)	Portata efflusso (kg/s)	Quantita' gas tra UFL e LFL (kg)	D a LFL (m)	D a 1/2 LFL (m)
25	3,5	150	85	125
50	15	1300	175	265
75	34	4500	265	400
100	62	10600	355	535
150	139	37800	540	830

APPENDICE IV

CATEGORIZZAZIONE DEI DEPOSITI DI GPL
ED ELEMENTI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELLA LORO
COMPATIBILITA' TERRITORIALE

1 - CLASSIFICAZIONE DEL DEPOSITO

L'intero deposito deve essere classificato globalmente, sulla base delle risultanze derivanti dall'applicazione di quanto previsto in Appendice II, individuandone la classe di appartenenza in conformita' ai seguenti criteri.

I classe

Deposito in cui le unita' logiche, individuate e valutate ai sensi dell'Appendice II, risultano di categoria A. Al deposito va attribuita questa classe anche nel caso in cui una sola unita' logica, escluse quelle di stoccaggio, risulti di categoria B, purché con valore dell'indice di rischio generale compensato G' inferiore a 500, ovvero 700 se trattasi di unita' di travaso ferrocisterne.

II classe

Deposito in cui le unita' logiche, individuate e valutate ai sensi dell'Appendice II, risultano di categoria A o B. Al deposito va attribuita questa classe anche nel caso in cui una sola unita' logica, escluse quelle di stoccaggio, risulti di categoria C, purché con valore dell'indice di rischio generale compensato G' inferiore a 5000.

III classe

Deposito in cui le unita' logiche, individuate e valutate ai sensi dell'Appendice II, risultano di categoria A, B o C. Al deposito va attribuita questa classe anche nel caso in cui una sola unita' logica, escluse quelle di stoccaggio, risulti di categoria D, purché con valore dell'indice di rischio generale compensato G' inferiore a 15000.

IV classe

Deposito non ricadente nelle precedenti classi (in particolare nel caso in cui due o piu' unita' logiche risultino di categoria D).

2 - CATEGORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

La valutazione della vulnerabilita' del territorio circostante il

deposito, in relazione ai possibili danni derivanti da eventi incidentali, va effettuata mediante l'individuazione delle aree di insediamento ascrivibili alle seguenti categorie di vulnerabilita'. Indipendentemente da queste, occorre tener conto dell'eventuale presenza di vie di comunicazione stradale o autostradale o di ferrovie da considerare in sede di pianificazione di emergenza esterna, che dovra' prevedere sistemi automatici di informazione e allarme, garantendo la sicurezza delle persone trasportate.

Qualora l'analisi di rischio evidenzi la possibilita' che tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuale, dovranno predisporre idonei interventi, sia di protezione che gestionali, atti a remotizzare l'entita' delle conseguenze (per esempio: elevazione del muro di cinta sul fronte prospiciente l'infrastruttura, installazione di rilevatori di gas ed impianti fissi a monitori ad azionamento automatico per la diluizione della nube di gas, efficace coordinamento tra il deposito e l'ente gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico, ecc.)

Categoria A

1. zone abitate per le quali l'indice reale di edificazione esistente, esclusi gli insediamenti a destinazione industriale, artigianale ed agricola, sia superiore o uguale a 4,5 m³ /m². L'area rispetto alla quale valutare detta densita' e' quella interessata dalla categoria di effetti considerata, in accordo alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3;
2. luoghi di concentrazione di persone con limitata capacita' di mobilita' ad elevata densita' (per es. ospedali, case di cura, ospizi con piu' di 25 posti letto - asili, scuole elementari e medie inferiori, con piu' di 100 persone presenti).

Categoria B

1. Zone abitate per le quali l'indice reale di edificazione esistente, esclusi gli insediamenti a destinazione industriale, artigianale ed agricola, sia maggiore o uguale a 1,5 m³ /m² e minore di 4,5 m³/m². L'area rispetto alla quale valutare detta densita' e' quella interessata dalla categoria di effetti considerata, in accordo alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3;
2. luoghi di concentrazione di persone con limitata capacita' di mobilita' a densita' medio bassa (per es. ospedali, case di cura, ospizi fino a 25 posti letto - asili, scuole elementari e medie inferiori fino a 100 persone presenti);
3. locali di pubblico spettacolo all'aperto ad elevato affollamento (piu' di 500 persone presenti);
4. mercati stabili all'aperto ad elevato affollamento (piu' di 500 persone presenti);
5. centri commerciali al coperto aventi superficie di esposizione e vendita superiore a 1000 m²;
6. stazioni ferroviarie con un movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno.

Categoria C

1. Zone abitate per le quali l'indice reale di edificazione esistente, esclusi gli insediamenti a destinazione industriale, artigianale ed agricola, sia maggiore o uguale a 1 m³/m² e minore di 1,5 m³/m². L'area rispetto alla quale valutare detta densita' e' quella interessata dalla categoria di effetti considerata, in accordo alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3;
2. locali di pubblico spettacolo all'aperto ad affollamento medio/basso (fino a 500 persone presenti);
3. scuole medie-superiori ed istituti scolastici in genere;
4. mercati stabili all'aperto ad affollamento medio/basso (fino a 500 persone presenti);
5. locali di pubblico spettacolo al chiuso;
6. centri commerciali al coperto aventi superficie di esposizione e vendita fino a 1000 m²;
7. stazioni ferroviarie con un movimento passeggeri compreso tra 100 e 1000 persone/giorno.

Categoria D

1. Zone abitate per le quali l'indice reale di edificazione esistente, esclusi gli insediamenti a destinazione industriale, artigianale ed agricola, sia maggiore o uguale a 0,5 m³/m² e minore di 1m³/m². L'area rispetto alla quale valutare detta

densita' e' quella interessata dalla categoria di effetti considerata, in accordo alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3;

2. edifici e aree soggetti ad affollamenti anche rilevanti ma limitatamente a determinati periodi (per es. chiese, mercatini periodici, cimiteri, etc);

Categoria E

1. Aree con insediamenti industriali, artigianali ed agricoli;
2. zone abitate con densita' reale di edificazione esistente inferiore a 0,5 m³/m². L'area rispetto alla quale valutare detta densita' e' quella interessata dalla categoria di effetti considerata, in accordo alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3;

Categoria F

1. Area entro i confini dello stabilimento;
2. area limitrofa allo stabilimento entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

3 - ELEMENTI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' TERRITORIALE

Fatto salvo quanto disposto in materia di localizzazione per queste tipologie di attivita' dalle norme generali di sicurezza vigenti e premesso che, per l'insediamento dei nuovi impianti, vanno preferite le aree agricole-rurali o, in seconda istanza, quelle industriali o artigianali a densita' media-bassa, la compatibilita' del deposito con il territorio circostante va valutata in relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in termini di vulnerabilita' come al precedente punto 2, con l'inviluppo delle aree di danno determinate dai singoli eventi incidentali credibili, cosi' come definite nell'Appendice III.

Nel valutare la compatibilita' territoriale si dovra' tenere conto anche di tutti i fattori, eventualmente specifici dell'impianto o del sito, che non sono definibili in termini tecnici o determinabili a priori.

Pertanto, e in particolare per i depositi esistenti, si dovra' tenere conto, tra l'altro di:

- presenza di specifiche misure di carattere gestionale, riconosciute efficaci ma non esplicitamente previste in questa linea-guida;
- adozione di particolari ed efficaci tecnologie o sistemi innovativi, e pertanto non ancora previsti in questa linea-guida;
- disponibilita' di strutture di pronto intervento e soccorso nell'area;
- adozione di particolari misure di allertamento e protezione per gli insediamenti civili;
- fattori socio-economici locali;
- preesistenza dell'attivita' industriale agli insediamenti limitrofi vulnerabili.

Gli scenari incidentali collegabili ad eventi non influenzabili da parte del fabbricante con interventi tecnici migliorativi non sono da considerare ai fini della compatibilita' territoriale del deposito, ma da valutarsi opportunamente ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno.

Fatto comunque salve le indicazioni circa la necessita' di adeguamento dei depositi, di cui all'Appendice V, si forniscono di seguito elementi di valutazione ai fini della compatibilita' territoriale. Essi non vanno interpretati in termini rigidi e compiuti, bensì utilizzati come guida nella conformazione di un giudizio che deve necessariamente articolato, prendendo in considerazione, in maniera opportuna, anche i possibili impatti diretti o indiretti connessi all'esercizio dell'attivita' industriale.

Zona di inviluppo delle aree di impatto ad elevata letalita'

Per i depositi nuovi (2) si deve intendere, in linea generale, compatibile la presenza, in questa zona inviluppo, di tipologie di insediamento con categoria di vulnerabilita' E o F se il deposito e' di I Classe, F se il deposito e' di II o III Classe.

(2) Tra i quali vanno annoverati anche i depositi esistenti per i quali viene richiesto il nulla osta di fattibilita' per modifiche aggravanti il rischio.

Per depositi esistenti (3) si puo' ritenere ragionevole estendere la compatibilita' alla presenza, in questa zona, di aree di vulnerabilita' D se il deposito e' di I Classe, E se il deposito e' di II Classe; non e' da ritenersi giustificata alcuna estensione per depositi di III o IV Classe.

(3) Per depositi esistenti devono intendersi anche i depositi per i quali l'organo tecnico competente ha gia' espresso parere favorevole al Nulla Osta di Fattibilita'.

Zona inviluppo delle aree di impatto ad inizio letalita'

Per dispositivi nuovi si deve intendere, in linea generale, compatibile la presenza, in questa zona inviluppo, di tipologie di insediamento con Classe di vulnerabilita' D, E o F se il deposito e' di I Classe, E o F se il deposito e' di II Classe, F se il deposito e' di III Classe.

Per i depositi esistenti si puo' ritenere ragionevole estendere la compatibilita' alla presenza, in questa zona, di aree di vulnerabilita' C se il deposito e' di I Classe, D se il deposito e' di II Classe, E se il deposito e' di III Classe; non e' da ritenersi giustificata alcuna estensione per depositi di classe IV.

Zona inviluppo delle aree di impatto per lesioni irreversibili

Per depositi nuovi si deve intendere, una linea generale, compatibile la presenza, in questa zona inviluppo, di tipologie di insediamento con categoria di vulnerabilita' C, D, E o F se il deposito e' di I classe, D, E o F se il deposito e' di II classe, E o F se il deposito e' di III classe.

Per depositi esistenti si puo' ritenere ragionevole estendere la compatibilita' alla presenza, in questa zona, di aree di vulnerabilita' B se il deposito e' di I classe, C se il deposito e' di II classe, D se il deposito e' di III classe; E se il deposito e' di IV classe.

Zona inviluppo delle aree di impatto per lesioni reversibili

Per tali aree si puo' ritenere ragionevole indicare come compatibile, sia per gli impianti nuovi che per gli esistenti, la presenza di aree di vulnerabilita' A se il deposito e' di I classe, B se il deposito e' di II classe, C se il deposito e' di III o IV classe (la IV classe non e' ammessa per impianti nuovi).

Per semplicita' di lettura, nelle tabelle IV/1 e IV/2 sono riepilogati i suddetti criteri di compatibilita'.

CATEGORIE TERRITORIALI COMPATIBILI
CON LA PRESENZA DI DEPOSITI DI GPL

CLASSE DEL DEPOSITO	CATEGORIE DI EFFETTI			
	ELEVATA LETALITA'	INIZIO LETALITA'	LESIONI IRREVERSIBILI	LESIONI REVERSIBILI
I	EF	DEF	CDEF	ABCDEF
II	F	EF	DEF	BCDEF
III	F	F	EF	CDEF

Tab. IV/1 - Depositi nuovi

CLASSE DEL DEPOSITO	CATEGORIA DI EFFETTI			
	ELEVATA LETALITA'	INIZIO LETALITA'	LESIONI IRREVERSIBILI	LESIONI REVERSIBILI

I	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
II	EF	DEF	CDEF	BCDEF
III	F	EF	DEF	CDEF
IV	F	F	EF	DEF

Tab. IV/2 - Depositi esistenti

APPENDICE V

ADEGUAMENTI DEI DEPOSITI

PREMESSA

L'applicazione del metodo indicizzato alle singole unita' e la conseguente categorizzazione fornisce una chiara indicazione circa il livello di rischio associato all'esercizio dell'unita'.

Dall'attento esame dei valori attribuiti ai singoli fattori, intrinseci e di compensazione, possono cogliersi ulteriori indicazioni concernenti le specifiche impiantistiche e/o gestionali sulle quali intervenire al fine di migliorare le condizioni di rischio.

Di seguito vengono illustrati i criteri di massima cui dovranno ispirarsi gli organi tecnici nella formulazione di prescrizioni e relativi tempi di attuazione a conclusione dell'esame dei rapporti di sicurezza.

Tali criteri sono orientati a conseguire un graduale miglioramento delle condizioni generali di sicurezza consentendo, per quanto possibile, l'efficace prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.

E' comunque da considerare preminente la necessita' della formulazione delle prescrizioni atte ad assicurare la compatibilita' territoriale del deposito in conformita' ai criteri contenuti nell'Appendice IV da realizzarsi nei tempi tecnici strettamente necessari sulla base di un programma di interventi da definirsi anche attraverso un opportuno confronto con il fabbricante.

A parte le indicazioni di carattere generale si e' ravvisata la necessita' di introdurre specifiche indicazioni per quanto concerne le procedure per il travaso di autobotti e ferrocisterne.

5.1 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Di seguito vengono esaminate le varie possibilita' in funzione della categorizzazione della singola unita'.

a) UNITA' IN CATEGORIA "A"

L'unita' e' da considerarsi di elevato standard tecnologico.

Ulteriori provvedimenti migliorativi potranno essere esclusivamente prescritti in considerazione di particolari situazioni di aggravio di rischio connesse alla corografia delle aree circostanti il deposito. Nella indicazione dei tempi di attuazione dovra' tenersi conto delle esigenze di natura imprenditoriale.

Non puo' escludersi l'eventualita' che l'unita' possa risultare in categoria "A" in ragione delle modeste quantita' di prodotto (pompe/compressori - imbottigliamento) pur in assenza di adeguate predisposizioni impiantistiche.

In questi casi, assume maggiore significato l'analisi dei soli fattori di compensazione nonche' la verifica della rispondenza agli standard tecnologici di legge.

b) UNITA' DI CATEGORIA "B"

Lo standard tecnologico dell'unita' e' da considerarsi medio/alto in funzione del valore assunto dell'indice generale di rischio compensato.

E' presumibile che taluni apprestamenti impiantistici previsti dalle vigenti norme tecniche non siano realizzati.

Le prescrizioni dovranno essere finalizzate, essenzialmente, al conseguimento della conformita' al dettato della norma.

L'opportunita' di ulteriori prescrizioni come pure la definizione dei tempi di attuazione dovra' tenere conto della sussistenza di condizioni di aggravio di rischio connesse alla corografia delle aree circostanti il deposito a meno di particolari situazioni in relazione alle quali si individuino specifiche condizioni di rischio, di natura impiantistica.

Vale inoltre quanto già espresso al punto a) in merito al ruolo svolto dalla quantità in gioco.

c) UNITA' IN CATEGORIA "C"

Lo standard tecnologico dell'unità è considerarsi medio/basso in funzione del valore assunto dell'indice generale di rischio compensato.

È ragionevolmente presumibile che l'unità presenti specifiche carenze impiantistiche. L'organo tecnico dovrà formulare prescrizioni atte a condurre l'unità in categoria B da realizzarsi nei tempi tecnici strettamente necessari. Nelle more di realizzazione degli adeguamenti prescritti, l'organo tecnico potrà imporre specifiche limitazioni di carattere gestionale e/o di esercizio in presenza di particolari condizioni di rischio sia dal punto di vista impiantistico che per quanto riguarda la situazione di urbanizzazione delle aree al contorno.

d) UNITA' IN CATEGORIA "D"

L'unità è da ritenersi di standard tecnologico scarso e pertanto inadeguato alle caratteristiche intrinseche di pericolosità della sostanza con grave pericolo per gli stessi addetti ai lavori.

L'organo tecnico potrà decidere la limitazione o la sospensione dell'esercizio dell'unità fino all'attuazione di provvedimenti atti alla riqualificazione dell'unità almeno in categoria "C". In alternativa, l'organo tecnico potrà individuare soluzioni diverse, quali ad esempio il presidio permanente del deposito da parte di personale idoneo, atto ad assicurare i necessari interventi in caso di emergenza.

Ulteriori provvedimenti dovranno essere attuati nei tempi tecnici strettamente necessari secondo quanto specificato al punto precedente.

5.2 PROCEDURE PER IL TRAVASO DI AUTOBOTTI E FERROCISTERNE

L'esperienza storica ha mostrato che gli incidenti di maggiore rilevanza hanno origine e si sviluppano al punto di travaso in concomitanza delle operazioni di carico e scarico, essenzialmente per l'inadeguatezza e/o il mancato rispetto delle procedure operative.

L'incidente assume quasi sempre proporzioni significative in ragione delle oggettive difficoltà di intercettazione del GPL che fuoriesce dall'autobotte o ferrocisterna in travaso.

Indipendentemente dalle norme di esercizio dettate dal DM 13/10/94, la cui totale applicazione deve comunque essere garantita, si rende necessario attuare ulteriori provvedimenti di natura gestionale al fine di remotizzare al massimo la possibilità di incidenti al punto di travaso.

Ad integrazione delle norme di esercizio stabilite dal DM 13/10/94 dovrà quindi prevedersi:

1. Il registro giornaliero di cui al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, articolo 25 è obbligatoriamente integrato dal manuale operativo di sicurezza che l'operatore sottoscrive ogni volta che è effettuata l'operazione di travaso e tenuto a disposizione degli organi di controllo.
2. La movimentazione in quantità superiore a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti costituisce violazione degli obblighi derivanti dalla concessione.
Pertanto da parte delle Autorità concernenti potranno essere adottate tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
Il prefetto inoltre potrà procedere emettendo il provvedimento di sospensione in base alla potestà conferitagli dalla legge n. 966/65 e dall'art. 153 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915 n. 148.
3. Le procedure operative dovranno prevedere il preventivo controllo del possesso, da parte degli autisti, delle abilitazioni di legge, nonché provvedimenti idonei ad evitare partenze intempestive delle autobotti (per es. ritiro delle chiavi di accensione) e/o movimenti indesiderati delle stesse.
4. Il corretto posizionamento dell'autocisterna al punto di travaso finalizzato ad ottenere la completa copertura della cisterna in travaso da parte dell'impianto fisso di raffreddamento dovrà essere indicato da apposita segnaletica orizzontale salvo il caso di presenza di pesa continua.
5. Eventuali operazioni al punto di travaso che per qualsiasi motivo non possono esattamente identificarsi come ordinarie operazioni di travaso dovranno essere oggetto di specifico permesso di lavoro.

6. Le procedure di verifica e controllo del grado di riempimento dovranno essere oggetto di specifica trattazione nell'ambito delle procedure operative.
7. Il personale addetto al travaso dovrà poter disporre dell'equipaggiamento protettivo nelle immediate prossimità del luogo di lavoro. Gli stessi dovranno avere al seguito guanti antitermici durante l'intera durata delle operazioni di carico/scarico.
8. All'interno dei depositi e' ammessa la presenza dei soli vettori compatibili con i punti di travaso e con la capacità disponibile limitatamente al tempo necessario alle operazioni di carico/scarico fatto salvo il caso di specifica richiesta dello scalo merci che serve il deposito.
La presenza di ulteriori vettori, sia pieni che vuoti, e' consentita esclusivamente all'interno di aree a cio' destinate che dovranno essere protette da impianti fissi di irrorazione e/o da monitori dimensionati per una portata specifica non inferiore a 5 l/min/m² di superficie dell'area di sosta. Dette aree dovranno essere caratterizzate da una distanza di sicurezza interna non inferiore a quella indicata dal DM 13/10/94 per le autocisterne in travaso.
9. Le procedure operative dovranno risultare da apposito cartello posizionato in modo ben visibile, in prossimità del punto di travaso.